

JOLLY



OPERATORE PER SERRANDE AVVOLGIBILI BILANCIATE A MOLLE

OPÉRATEUR POUR RIDEAUX À ENROULEMENT ÉQUILIBRES PAR RESSORTS

OPERATOR FOR ROLLING SHUTTERS BALANCED WITH SPRINGS

OPERADOR PARA PUERTAS ENROLLABLES EQUILIBRADAS CON MUELLES

Operatore
Operateur
Operator
Operador

Alimentazione
Alimentation
Power Supply
Alimentacion

Peso max. serranda
Poids maxi du rideau
Max gate weight
Peso máx. de la puerta

Superficie max. serranda
Surface maxi de rideau
Max gate surface
Superficie máx. de la puerta

codice
code
code
codigo

JOLLY 20

AA00101

JOLLY 20
con elettrofreno / avec électrofrein
with electrobrake / con electrofreno

AA00501

JOLLY 22

AA01001

JOLLY 22
con elettrofreno / avec électrofrein
with electrobrake / con electrofreno

AA01501

JOLLY 22 SUPER

AA02001

JOLLY 22 SUPER
con elettrofreno / avec électrofrein
with electrobrake / con electrofreno

AA02501

JOLLY 24

AA03001

JOLLY 24
con elettrofreno / avec électrofrein
with electrobrake / con electrofreno

AA03501

230V ~ 50Hz
120V ~ 60Hz

220 kg / 485 lbs

16 m²

280 kg / 617 lbs

24 m²

ATTENZIONE - PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE È IMPORTANTE CHE VENGANO SEGUITE TUTTE LE ISTRUZIONI

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

- 1° - Se non è previsto nel quadro elettronico, installare a monte del medesimo un'interruttore di tipo magnetotermico (onnipolare con apertura minima dei contatti pari a 3 mm) che riporti un marchio di conformità alle normative internazionali. Tale dispositivo deve essere protetto contro la richiusura accidentale (ad esempio installandolo entro quadro chiuso a chiave).
 - 2° - Per la sezione ed il tipo dei cavi RIB consiglia di utilizzare un cavo di tipo H05RN-F con sezione minima di 1,5 mm² e comunque di attenersi alla norma IEC 364 e alle norme di installazione vigenti nel proprio Paese.
 - 3° - Posizionamento di un'eventuale coppia di fotocellule: il raggio delle fotocellule deve essere ad un'altezza non superiore a 70 cm dal suolo e ad una distanza dal piano di movimento della porta non superiore a 20 cm. Il loro corretto funzionamento deve essere verificato a fine installazione in accordo al punto 7.2.1 della EN 12445.
 - 4° - Per il soddisfacimento dei limiti imposti dalla EN 12453, se la forza di picco supera il limite normativo di 400 N è necessario ricorrere alla rilevazione di presenza attiva sull'intera altezza della porta (fino a 2,5 m max).- Le fotocellule in questo caso sono da applicare come indicato nella norma EN 12445 punto 7.3.2.2).
 - 5° - **I cavi di collegamento non devono poter toccare parti metalliche della serranda o altre parti che possono sfrigare.**
 - 6° - **Il cassonetto non deve essere in legno e deve essere chiuso e inaccessibile senza l'uso di utensili.**
- N.B.: È obbligatoria la messa a terra dell'impianto**
I dati descritti nel presente manuale sono puramente indicativi.
RIB si riserva di modificarli in qualsiasi momento.
Realizzare l'impianto in ottemperanza alle norme ed alle leggi vigenti.

ISTRUZIONI IMPORTANTI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE - L'INSTALLAZIONE NON CORRETTA PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI

SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- 1° - **Questo libretto d'istruzioni è rivolto esclusivamente a del personale specializzato** che sia a conoscenza dei criteri costruttivi e dei dispositivi di protezione contro gli infortuni per i cancelli, le porte e i portoni motorizzati (attenersi alle norme e alle leggi vigenti).
- 2° - L'installatore dovrà rilasciare all'utente finale un libretto di istruzioni in accordo alla 12635.
- 3° - L'installatore dovrà applicare in prossimità dei comandi o della serranda delle etichette di attenzione sui pericoli da intrappolamento.
- 4° - Controllare spesso l'impianto, in particolare i cavi, le molle e i supporti per scoprire eventuali sbilanciamenti e segni di usura o danni. L'utente finale non deve azionare elettricamente la serranda se questa necessita di manutenzione o riparazione dal momento che un guasto all'installazione o una porta non correttamente bilanciata può provocare ferite.
- 5° - L'installatore prima di procedere con l'installazione deve prevedere l'analisi dei rischi della chiusura automatizzata finale e la messa in sicurezza dei punti pericolosi identificati (seguendo le norme EN 12453 / EN 12445).
- 6° - L'installatore prima di procedere con l'installazione deve togliere funi o catene superflue e ogni cavo inutile e mettere fuori servizio ogni apparecchiatura che non sia necessaria per il funzionamento motorizzato.
- 7° - L'installatore prima di installare il motore di movimentazione deve verificare che la serranda sia in buone condizioni meccaniche e che si apra e chiuda adeguatamente.
- 8° - L'installatore dovrà installare l'organo per l'attuazione del rilascio manuale ad un'altezza inferiore a 1,8 m.
- 9° - L'installatore dovrà rimuovere eventuali impedimenti al movimento motorizzato della serranda (es. chiodi, catenacci, serrature ecc.)
- 10° - L'installatore dovrà applicare in modo permanente le etichette che mettono in guardia contro lo schiacciamento in un punto molto visibile o in prossimità di eventuali comandi fissi.
- 11° - Il cablaggio dei vari componenti elettrici esterni all'operatore (ad esempio fotocellule, lampeggianti, ecc.) deve essere effettuato secondo la EN 60204-1 e le modifiche a questa apportate dal punto 5.2.2 della EN 12453.
- 12° - L'eventuale montaggio di una pulsantiera per il comando manuale del movimento deve essere fatto posizionando la pulsantiera in modo che chi la aziona non si trovi in posizione pericolosa; inoltre si dovrà fare in modo che sia ridotto il rischio di azionamento accidentale dei pulsanti.
- 13° - Tenete i comandi dell'automaticismo (pulsantiera, telecomando etc.) fuori dalla portata dei bambini. L'organo di manovra (un interruttore tenuto chiuso manualmente) deve essere in una posizione che sia visibile dalla parte guidata ma lontana dalle parti in movimento. Deve essere installato a un'altezza minima di 1,5 m.
- 14° - I dispositivi di comando fissi devono essere installati in modo che siano visibili.
- 15° - Prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione, regolazione, manutenzione dell'impianto, togliere la tensione agendo sull'apposito interruttore magnetotermico collegato a monte dello stesso.
- 16° - A fine installazione l'installatore dovrà assicurarsi che le parti della porta non ingombino strade o marciapiedi pubblici.
- 17° - **A fine installazione l'installatore dovrà assicurarsi che il motore di movimentazione preenga o blocca il movimento di apertura quando la porta è caricata con una massa di 20 kg, fissata al centro del bordo inferiore della porta (per serrande che hanno aperture di larghezza superiore a 50 mm di diametro)**

LA DITTA RIB NON ACCETTA NESSUNA RESPONSABILITÀ per eventuali danni provocati dalla mancata osservanza nell'installazione delle norme di sicurezza e delle leggi attualmente in vigore.

ATTENTION - POUR LA SECURITE DES PERSONNES, IL EST IMPORTANT DE SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS

- 1° - Si ce n'est pas prévu dans la centrale, installer en amont de celle-ci un interrupteur de type magnétothermique (omnipolaire avec ouverture minimum des contacts de 3 mm) qui porte une marque de conformité aux normes internationales. Ce dispositif doit être protégé contre la re-fermeture accidentelle (par exemple en l'installant dans un tableau fermé à clé).
 - 2° - En ce qui concerne la section et le type des câbles, RIB conseille d'utiliser un câble de type H05RN-F ayant une section minimum de 1,5 mm² et de toute façon, s'en tenir à la norme IEC 364 et aux normes d'installation en vigueur dans le propre pays.
 - 3° - Positionnement d'un couple éventuel de photocellules: Le rayon des photocellules doit se situer à une hauteur qui ne doit pas être supérieure à 70 cm du sol et à une distance du plan de mouvement de la porte qui ne doit pas être supérieure à 20 cm. Leur bon fonctionnement doit être vérifié en fin d'installation selon le point 7.2.1 de la EN 12445.
 - 4° - Pour satisfaire aux limites imposées par la EN 12453, si la force de pointe dépasse la limite de la norme de 400 N, il est nécessaire de recourir au relevé de présence active sur la hauteur totale de la porte (jusqu'à 2,5 m max). - Les photocellules, dans ce cas, doivent être appliquées selon le point 7.3.2.2 de la EN 12445
 - 5° - **Les cables de branchements ne doivent pas toucher les parties métalliques du rideau.**
 - 6° - **Le caisson non doit être en bois et doit être ferme et innaccessible sans l'utilisation d'outils.**
- N.B.: La prise de terre sur l'installation est obligatoire.**
Les données décrites dans ce manuel sont purement indicatives.
RIB se réserve le droit de les modifier à tout moment.
Réaliser l'installation en conformité aux normes et aux lois en vigueur.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE POUR L'INSTALLATION

ATTENTION - UNE INSTALLATION NON CORRECTE PEUT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES

SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1° - **Ce livret d'instructions est adressé exclusivement à un personnel spécialisé** qui connaît les critères de construction et les dispositifs de protection contre les accidents concernant les portails, les portes et les portes cochères motorisés (s'en tenir aux normes et aux lois en vigueur).
- 2° - L'installateur devra délivrer à l'utilisateur final un livret d'instruction en accord à la EN 12635.
- 3° - L'installateur devra appliquer à proximité des commandes ou du rideau de fer, des étiquettes de mise en garde contre le danger d'être pris dans la fermeture.
- 4° - Souvent contrôler l'installation, en particulier les câbles, les ressorts et les supports pour découvrir d'éventuels déséquilibrages et signes d'usure ou dommages. L'utilisateur final ne doit pas actionner électriquement le rideau de fer si celui-ci a besoin d'entretien ou de réparation, à partir du moment où une panne à l'installation ou à une porte mal équilibrée peut être cause de blessures.
- 5° - L'installateur avant de procéder à l'installation, doit prévoir l'analyse des risques de la fermeture automatisée finale et la mise en sécurité des points identifiés dangereux (en suivant les normes EN 12453/EN 12445).
- 6° - L'installateur doit retirer les cordes ou les chaînes superflues et chaque câble inutile et mettre hors de service chaque appareillage qui ne soit pas nécessaire pour le fonctionnement motorisé, avant qu'il procède à l'installation.
- 7° - L'installateur, avant d'installer le moteur de mouvement, doit vérifier que le rideau de fer soit en bonnes conditions mécaniques et qu'il s'ouvre et se ferme correctement.
- 8° - L'installateur devra installer l'organe pour l'exécution de la relâche manuelle à une hauteur inférieure à 1,8 m.
- 9° - L'installateur devra retirer d'éventuels obstacles au mouvement motorisé du rideau de fer (ex. verrous, serrures, etc.).
- 10° - L'installateur devra appliquer, de façon permanente, les étiquettes qui mettent en garde contre l'écrasement, dans un endroit bien visible ou à proximité de commandes fixes éventuelles.
- 11° - Le câblage des divers composants électriques externes à l'opérateur (par exemple photocellules, clignotants, etc.) doit être effectué selon la EN 60204-1 et les modifications apportées à celle-ci dans le point 5.2.2 de la EN 12453.
- 12° - Le montage éventuel d'un tableau pour la commande manuelle du mouvement doit être fait en positionnant le tableau de façon à ce que la personne qui l'actionne ne se trouve pas en position de danger; de plus, il faudra faire en sorte que le risque d'actionnement accidentel des boutons soit réduit.
- 13° - Tenir les commandes de l'automatisme (tableau, télécommande, etc) hors de portée des enfants. L'organe de manœuvre (un interrupteur tenu fermé manuellement) doit être dans une position qui soit visible de la partie guidée mais lointaine des parties en mouvement. Il doit être installé à une hauteur moindre de 1,5 m.
- 14° - Les dispositifs fixes de commande doivent être installés de sorte qu'ils soient visibles.
- 15° - Avant l'exécution de toute opération d'installation, de réglage, d'entretien de l'installation, couper le courant en agissant sur l'interrupteur magnétothermique à cet effet, branché en amont de l'installation.
- 16° - A la fin de l'installation, l'installateur devra s'assurer que les parties de la porte n'encombrent pas la rue ou le trottoir public.
- 17° - **A la fin de l'installation, l'installateur devra s'assurer que le moteur de mouvement prévienne ou bloque le mouvement d'ouverture quand la porte est chargée avec une masse de 20 kg fixée au centre du bord inférieur de la porte (pour les rideaux de fer qui ont des ouvertures de largeur supérieure à 50 mm de diamètre).**

LA SOCIETE RIB N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITE pour d'éventuels dommages provoqués par la non-observation dans l'installation, des normes de sécurité et des lois actuellement en vigueur.

ATTENTION - FOR THE SAFETY OF PEOPLE IT IS IMPORTANT TO FOLLOW ALL THE INSTRUCTIONS

KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH CARE

- 1° - If it is not forecast in the electric gearcase, install a switch of magneto thermic type upstream, (omni polar with minimum opening of the contacts of 3 mm) with a check of conformity to the international standards. Such device must be protected against the accidental lockup (for example by installing inside a locked board).
- 2° - For the section and the type of the cables RIB advices to use a cable of H05RN-F type with 1,5 sqmm minimum section and, however, to keep to the IEC 364 and installation standards in force in your country.
- 3° - Positioning of a possible couple of photoelectric cells: the radius of the photoelectric cells must be at a height of no more than 70 cm from the ground and at a distance not superior to 20 cm from the motion plane of the door. Their correct working must be verified at the end of the installation in accordance with the point 7.2.1 of the EN 12445
- 4° - To fulfill the limits set by EN 12453, and in case the peak force exceeds the normative limit of 400 N it is necessary to have recourse to the active presence survey on the whole height of the door (up to max 2,5 m) - The photoelectric cells, in this case, must be applied in accordance with the point 7.3.2.2 of the EN 12445
- 5° - **The connection cables should not come into contact with any metallic parts of the shutter.**
- 6° - **The casing into which the operator is placed must not be in wood and must be closed and not be accessible unless with tools.**

N.B.: The earthing of the system is obligatory.

The data described in this handbook are purely a guide.

RIB reserves the right to change them in any moment.

Carry out the system in the respect of the standards and laws in force.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION

ATTENTION - THE INCORRECT INSTALLATION CAN CAUSE SERIOUS DAMAGES

FOLLOW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS

- 1° - **This handbook is exclusively addressed to the specialized personnel** who knows the constructive criteria and the protection devices against accidents for motorized gates, doors and main doors (follow the standards and the laws in force).
- 2° - The installer will have to issue a handbook to the final user in accordance with the 12635.
- 3° - The installer will have to put the tags warning against entrapping dangers near the controls and the rolling gate.
- 4° - Check frequently the system, in particular cables, springs and supports to find out possible unbalances, wear signs or damages. The final user must not operate electrically the rolling gate in case this needs maintenance or repair, since a failure in the installation or a non correctly balanced barrier can provoke wounds.
- 5° - Before proceeding with the installation, the installer must forecast the risks analysis of the final automated closing and the safety of the identified dangerous points (Following the standards EN 12453/EN 12445).
- 6° - Before installing operator, please make sure to disconnect cabling, chains and any other devices not necessary for automatic working with Jolly operator.
- 7° - Before installing the motion motor, the installer must verify that the rolling gate is in good mechanical conditions and that it adequately opens and closes.
- 8° - The installer must install the member for the manual release at a height inferior to 1,8 m.
- 9° - The installer will have to remove possible impediments to the motorized motion of the rolling gate (eg. door bolts, sliding bolts, door locks etc.)
- 10° - The installer will permanently have to put the tags warning against the deflection on a very visible point or near possible fixed controls.
- 11° - The wiring harness of the different electric components external to the operator (for example photoelectric cells, flashlights etc.) must be carried out according to the EN 60204-1 and the modifications to it done in the point 5.2.2 of the EN 12453.
- 12° - The possible assembly of a keyboard for the manual control of the movement must be done by positioning the keyboard so that the person operating it does not find himself in a dangerous position; moreover, the risk of accidental activation of the buttons must be reduced.
- 13° - Keep the automatism controls (push-button panel, remote control etc.) out of the children way. Command device for operating the motor (a switch manually closed) should be placed in area visible from the guided site and far from moving parts. It should be placed at least at 1,5 m height.
- 14° - Fixed command devices should be installed in a well visible way.
- 15° - Before carrying out any installation, regulation or maintenance operation of the system, take off the voltage by operating on the special magneto thermic switch connected upstream.
- 16° - At the end of the installation, the installer will have to make sure that the parts of the door do not encumber streets or public sidewalks.
- 17° - **At the end of the installation, the installer will have to make sure that the motion motor prevents or blocks the opening motion when the door is loaded with a weight of 20 kg, fixed in the middle of the inferior edge of the door (for doors with openings of width superior to 50 mm diameter).**

THE RIB COMPANY DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY for possible damages caused by the non observance during the installation of the safety standards and of the laws in force at present.

ATENCIÓN PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS ES IMPORTANTE QUE SE OBSERVEN TODAS LAS INSTRUCCIONES

CONSERVAR CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES

- 1° - En el caso de que no sea previsto en la central eléctrica, instalar antes de la misma, un interruptor de tipo magnetotérmico (omnipolar con una apertura mínima de los contactos de 3 mm) que dé un sello de conformidad con las normas internacionales. Este dispositivo tiene que estar protegido contra cierres accidentales (por ejemplo instalándolo dentro de un panel cerrado a llave).
- 2° - Para la sección y el tipo de los cables, RIB aconseja utilizar cables de tipo H05RN-F con sección mínima de 1,5 mm² e igualmente atenerse a la norma IEC 364 y a las normas de instalación del propio país.
- 3° - Posicionamiento eventual de un par de fotocélulas. El rayo de las fotocélulas no debe estar a más de 70 cm de altura desde el suelo y a una distancia de la superficie de movimiento de la puerta, no superior a 20 cm. El correcto funcionamiento tiene que ser controlado al final de la instalación de acuerdo con el punto 7.2.1 de la EN 12445.
- 4° - Para lograr satisfacer los límites impuestos por la EN 12453, si la fuerza de punta supera el límite normativo de 400 N, es necesario recurrir al control de presencia activa en toda la altura de la puerta (hasta a 2,5m max). - Las fotocélulas en este caso se deben colocar como indicado en la EN 12445 punto 7.3.2.2.
- 5° - Tienda los cables de conexión de modo tal que no toquen ninguna parte metálica de la puerta ni sufran rozamientos.
- 6° - El cajón no debe ser de madera, ha de estar cerrado y ser accesible sólo con ayuda de herramientas.

PS.: Es obligatoria la puesta a tierra del sistema.

Los datos descritos en el presente manual son sólamente indicativos.

RIB se reserva de modificarlos en cualquier momento.

Realizar el sistema respetando las normas y las leyes vigentes.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN

CUIDADO: UNA INCORRECTA INSTALACIÓN PUEDE CAUSAR GRAVES DAÑOS


SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1° - **Este manual de instrucciones está exclusivamente dirigido a personal especializado** que conozca los criterios de construcción y de los dispositivos de protección contra accidentes con cancelas, puertas y portales motorizados (atenerse a las normas y a las leyes vigentes).
- 2° - El instalador tendrá que dar al utilizador final un manual de instrucciones de acuerdo con la 12635.
- 3° - El instalador tendrá que colocar en la cercanía de los mandos o de la cancela, rótulos de aviso sobre los peligros de quedar atrapados.
- 4° - Controlar a menudo el sistema de instalación, en particular los cables, los resortes y los soportes para descubrir eventuales desequilibrios o muestras de desgaste o daños. El usuario final no debe accionar eléctricamente la puerta si ésta necesita de mantenimiento o reparación dado que una avería en el sistema o una puerta no correctamente equilibrada puede herir a alguien.
- 5° - El instalador antes de proceder con la instalación tiene que hacer un análisis de los riesgos del cierre automatizado final y la puesta en seguridad de los puntos identificados como peligrosos (siguiendo las normas EN 12453 / EN 12445).
- 6° - El instalador, antes que proceder con la instalación, tiene que eliminar cuerdas o cadenas superfluas y cada cable innútil, tiene que poner fuera de servicio cada sistema no necesario para el funcionamiento motorizado.
- 7° - El instalador antes de instalar el motor de desplazamiento tiene que controlar que la cancela esté en buenas condiciones mecánicas y que se abra y se cierre en forma adecuada.
- 8° - El instalador tendrá que instalar el órgano para el desenganche manual a una altura inferior a 1,8 m.
- 9° - El instalador tendrá que quitar eventuales impedimentos para el movimiento motorizado de la cancela (ej. pistolas, cerraduras, cerrojos, etc.).
- 10° - El instalador tendrá que colocar de modo permanente rótulos que adviertan de la posibilidad de aplastamiento, en un punto bastante visible o en las cercanías de eventuales mandos fijos.
- 11° - El cableaje de los varios componentes eléctricos externos al operador (por ejemplo fotocélulas, los intermitentes, etc) tiene que ser efectuado según la EN 60204-1 y a las modificaciones sucesivas aportadas por el punto 5.2.2 de la EN 12453.
- 12° - El eventual montaje de un panel de mandos para la gestión del movimiento manual tiene que ser efectuado posicionando el panel en modo de que quien lo accione no se encuentre en una posición peligrosa; además se tiene que hacer en modo que sea mínimo el riesgo de accionamiento accidental de los pulsadores.
- 13° - Tener los mandos del automatismo (panel de mandos, mando a distancia, etc.) lejos del alcance de los niños. El órgano de maniobra (un interruptor cerrado manualmente) tiene que estar en una posición visible desde la parte de maniobra, pero lejana de las piezas en movimiento. Tiene que ser instalado en una altura min. de 1,5 metros.
- 14° - Los mecanismos de mando fijos tienen que ser instalados de manera visible.
- 15° - Antes de ejecutar cualquier operación de instalación, ajuste o mantenimiento del sistema, quitar la corriente accionando el respectivo interruptor magnetotérmico conectado antes del mismo.
- 16° - Al final de la instalación, el instalador tendrá que asegurarse de que las partes de la puerta no estorben calles o aceras públicas.
- 17° - **Al final de la instalación el instalador tendrá que asegurarse de que el motor de desplazamiento prevenga o bloquee el movimiento de apertura cuando la puerta está cargada con una masa de 20 kg, fijada en el centro del borde inferior de la puerta (para cancelas que tienen una apertura de ancho superior a 50 mm de diámetro).**

LA EMPRESA RIB NO SE RESPONSABILIZA por eventuales daños provocados por la falta de respeto de las normas de seguridad, durante la instalación y de las leyes actualmente vigentes.

CARATTERISTICHE TECNICHE / INSTALLAZIONE JOLLY

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | JOLLY 20 | JOLLY 22 | JOLLY 22 S | JOLLY 24 |
|--|----------------|---------------------------|----------|-------------|----------|
| Peso max. serranda | kg | 220 | | 280 | |
| Superficie max. serranda | m ² | 16 | | 24 | |
| Capacità di avv.to finecorsa | N°giri | 9,5 | 8,5 | | 7,5 |
| Coppia nominale di funzionamento | Nm | 150 | 165 | 200 | 290 |
| Coppia massima di lavoro | Nm | 110 | 120 | 165 | 200 |
| Forza massima di sollevamento da terra | kg | 150 | 160 | 190 | 240 |
| Forza massima di lavoro | kg | 110 | 110 | 150 | 165 |
| Giri puleggia di traino | rpm | 11 | 10 | | 9 |
| Ø puleggia di traino | mm | 200 | 220 | | 240 |
| Ø palo | mm | 48 | 60 | | 76 |
| Alimentazione e frequenza CEE | | 230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz | | | |
| Potenza motore a carico | W | 620 / 450 | | 600 / 500 | |
| Assorbimento a carico | A | 2,78 / 4,1 | | 2,8 / 4,16 | |
| Condensatore | µF | 20 / 60 | | 20 / 60 | |
| Cicli di funzionamento | N° | 7 - 20s/2s | | 14 - 20s/2s | |
| Cicli consigliati al giorno | N° | 20 | | 30 | |
| Servizio | | | 30% | | |
| Tempo nominale di funzionamento | s | 330 | | 630 | |
| Peso max | kg | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Temperatura di esercizio | °C | | | -10 ÷ +70 | |
| Grado di protezione | IP | | | 30 | |

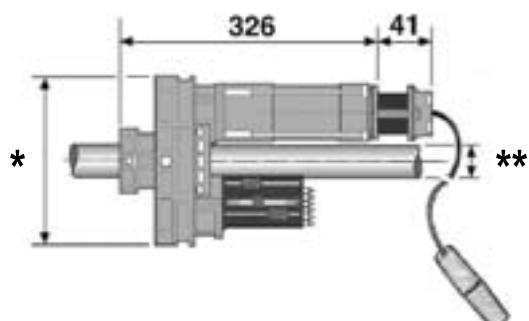

* JOLLY 20 Ø 200
JOLLY 22 Ø 220
JOLLY 22S Ø 220
JOLLY 24 Ø 240

** JOLLY 20 Ø 48
JOLLY 22 Ø 60
JOLLY 22S Ø 60
JOLLY 24 Ø 76

Misure in mm

COMPONENTI DA INSTALLARE SECONDO LA NORMA EN12453

| TIPO DI COMANDO | USO DELLA CHIUSURA | | |
|--|---|---------------------------------|----------------|
| | Persone esperte (fuori da area pubblica*) | Persone esperte (area pubblica) | Uso illimitato |
| a uomo presente | A | B | - |
| a impulsi in vista (es. sensore) | C o E | C o E | C e D, o E |
| a impulsi non in vista (es. telecomando) | C o E | C e D, o E | C e D, o E |
| automatico | C e D, o E | C e D, o E | C e D, o E |

* esempio tipico sono le chiusure che non accedono a pubblica via.

A: Pulsante di comando a uomo presente (cioè ad azione mantenuta), come cod. ACG2012.

B: Selettori a chiave a uomo presente, come cod. ACG1010.

C: Regolazione della forza (per rispetto prova d'impatto).

D: Coste, sensore di rilevamento ostacolo e/o altri dispositivi di limitazione delle forze entro i limiti della norma EN12453 - Appendice A.

E: Fotocellule, es. cod. ACG8026 (Da applicare per tutta l'altezza della porta fino ad un massimo di 2,5 m come indicato dalla EN 12445 punto 7.3.2.2).


CONTROLLO DELLA SERRANDA

La norma europea EN 12604 "Chiusure Industriali, Commerciali, per garage e cancelli - Aspetti meccanici - Requisiti e Classi", al punto 4.3. "protezione contro movimenti non intenzionali e non controllati", richiede, tra le altre cose, che*:

- a - Il sistema di bilanciamento della serranda deve mantenerla in equilibrio in qualsiasi posizione, o comunque lo sbilanciamento non deve produrre una forza statica superiore a 150N (15,3 kg) sul bordo di chiusura. Fate questa verifica sbloccando l'operatore.
- b - In caso di rottura di una molla, lo sbilanciamento della serranda non deve superare i 200N (20,4 kg), anche quando si sblocca JOLLY per passare al funzionamento manuale. A seguito di ciò, è obbligatorio ripristinare il corretto bilanciamento della serranda. Si suggerisce perciò di frazionare il peso della serranda su un adeguato numero di molle (*libera interpretazione).

ATTENZIONE: La Norma EN 12445 "Chiusure industriali, commerciali, per garage e cancelli, sicurezza nell'uso di chiusure automatiche, metodi di prova" al punto 4.1.2 "sicurezza contro il rischio di sollevamento con comando non a uomo presente" richiede che la serranda non sia in grado di alzare oltre 20 kg. Per ottenere ciò RIB suggerisce di utilizzare una centralina con regolazione di forza elettrica.


PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO UTILIZZARE RIGOROSAMENTE ACCESSORI RIB

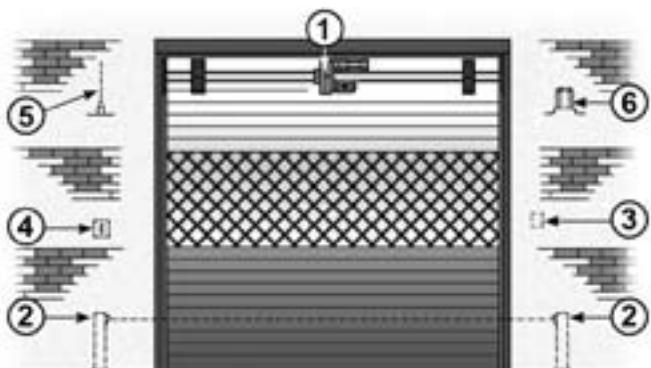

1 - Operatore JOLLY
2 - Fotocellule esterne
3 - Pulsantiera
4 - Selettori a chiave
5 - Antenna radio
6 - Lampeggiatore

COME INSTALLARE JOLLY CON ELETTROFRENO

IMPORTANTE: Prima di installare JOLLY, controllate che la serranda sia correttamente bilanciata dalla sue molle montate sul palo. Verificate manualmente apendo e chiudendo la serranda.

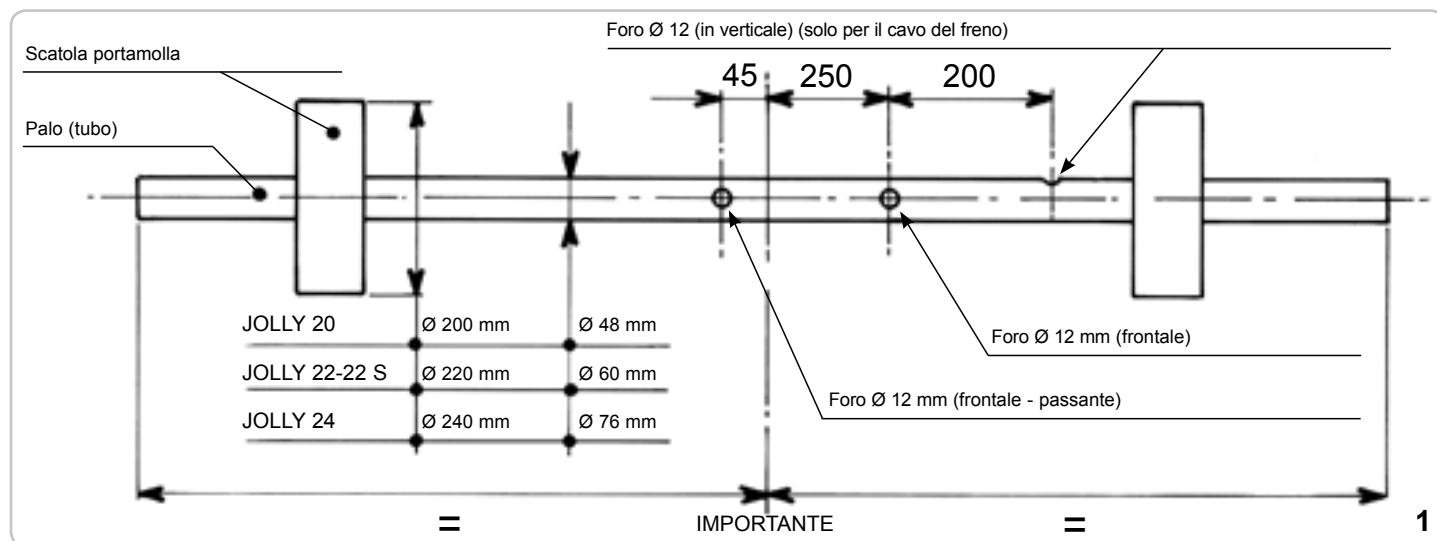

Dopo aver scelto JOLLY in base alle dimensioni della serranda, verificate il diametro delle scatole portamolle e del palo, perché devono avere lo stesso diametro del motore scelto.

Se sono differenti, utilizzate gli adattatori necessari:

ACJ9060 ADATTATORE SCATOLA PORTAMOLLE Ø 220

ACJ9030 ADATTATORE PALO Ø 42/48

ACJ9040 ADATTATORE PALO Ø 42/60

ACJ9050 ADATTATORE PALO Ø 48/60

A - Create i fori sul palo così come indicato dallo schema soprastante (Fig. 1), aprite il motore e montatelo come indicato dalle istruzioni.

B - Aprite la puleggia svitando le due viti (1).


C - Smontate la flangia di tenuta sul palo svitando le viti (2).

D - Montate JOLLY sul palo e posizionate il motore sopra ed i finecorsa in basso (Vedi Fig. 3). Fissate JOLLY sul palo utilizzando la flangia di tenuta e le sue viti (2) e (3).


E - Rimontate la puleggia e riavviate le sue due viti (1).

F - Sull'ultima sezione della serranda create un foro di Ø 12 mm che permetta di fissare la serranda alla puleggia del JOLLY utilizzando la vite apposita (4).

G - Inserite il cavo elettrico ed il cavo di sblocco nei fori sul palo ed eseguite i collegamenti elettrici (Vedi Fig. 8).

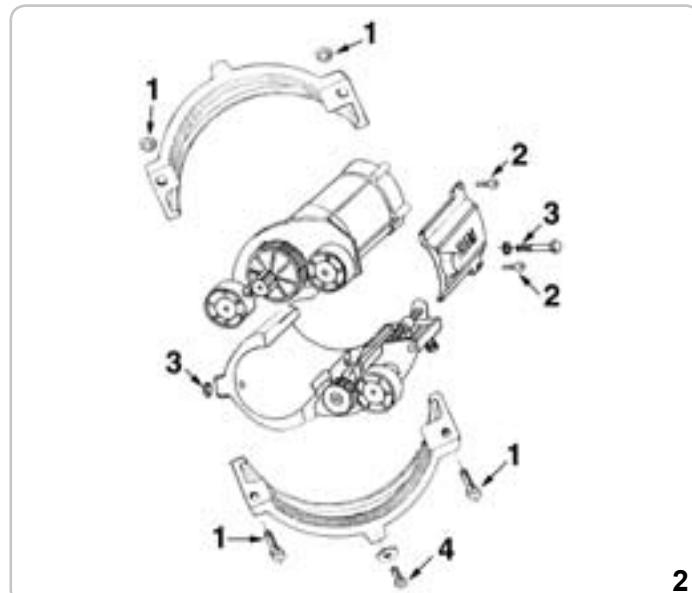


2

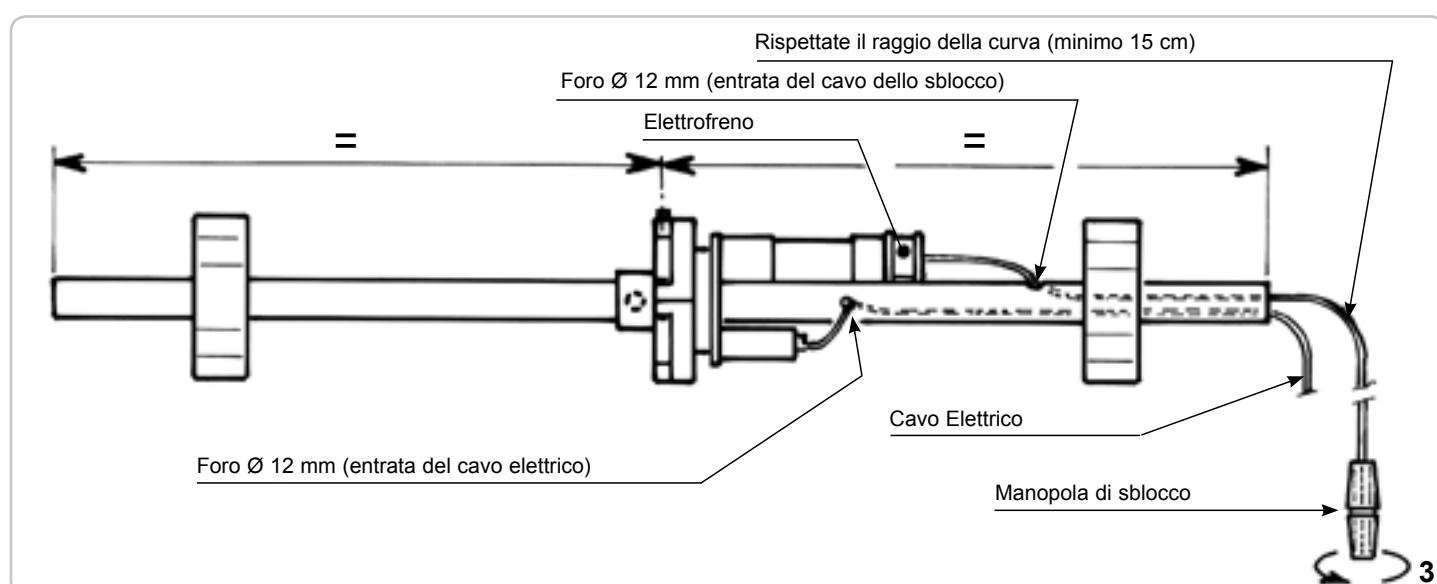

SERRANDA AVVOLGIBILE CON PALO DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 4 METRI

In questo caso si consiglia di montare 2 JOLLY sullo stesso palo alle estremità della serranda. È necessario eliminare i finecorsa di uno dei due JOLLY e collegare in parallelo i due motori elettrici.

IMPORTANTE: Prima di fissare le due pulegge alla lamina della serranda (4), verificate che il senso di rotazione dei due JOLLY sia lo stesso.

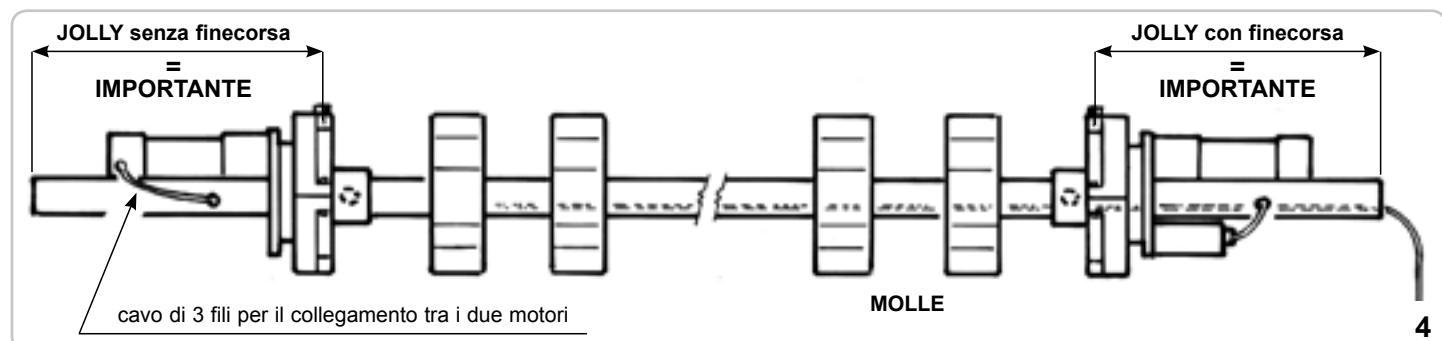

4


IMPORTANTE!

In caso di montaggio con motore rivolto a sinistra tutte le manovre si trovano invertite e il finecorsa F1 diventa F2.

1 - Camme di finecorsa
2 - Viti di bloccaggio dei finecorsa
F1- Vite di regolazione dei finecorsa che ferma la salita
F2- Vite di regolazione dei finecorsa che ferma la discesa
Per regolare i finecorsa svitare le viti blu n° 2 e avvitare o svitare le manopole F1 e F2. Per mantenere la posizione desiderata bloccare le viti n° 2 quando la regolazione è terminata.

ATTENZIONE: Evitate manovre inutili del motore durante la regolazione. Numerose manovre successive possono provocare l'intervento del sensore termico incorporato.

REGOLAZIONE DEL FINECORSO CHE FERMA LA DISCESA

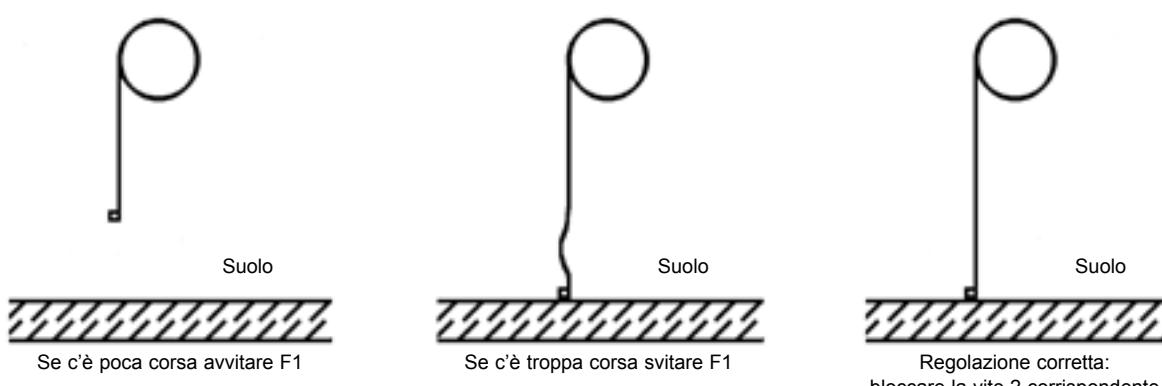

5

REGOLAZIONE DEL FINECORSO CHE FERMA LA SALITA




6

7


SCHEMA DI COLLEGAMENTO: JOLLY + PULSANTIERA + SELETTORE

SELETTORE A CHIAVE

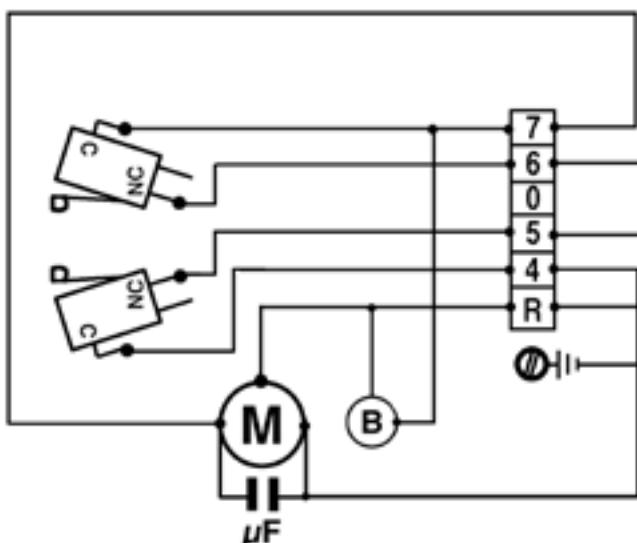

B = Elettrofreno
G = Terra

LN = Linea Monofase
M = Motore

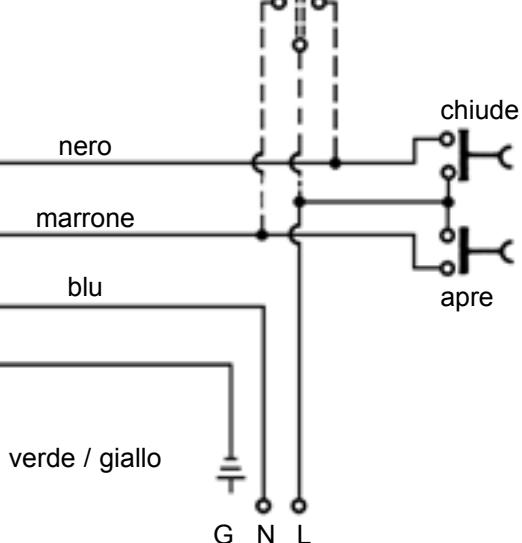

PULSANTIERA

U = Comune
V/W = Invertitori

8

Se JOLLY viene richiesto completo di elettrofreno, il collegamento elettrico dell'elettrofreno al motore verrà eseguito in fabbrica.

Per collegare JOLLY a una centralina di comando J-CRX cod. ABJ7080 (230/50-60Hz) o cod. ABJ7079 (120/60Hz), consultare le istruzioni specifiche della centralina.


Nello schema si vede come collegare la pulsantiera per il comando di apertura e chiusura dall'interno del locale e del selettori per il comando dall'esterno.

IMPORTANTE: Utilizzate pulsantiere e selettori a chiave appropriati.

TELECOMANDI E FOTOCELLULE:

- La RIB può fornire centrali elettroniche per il comando del motore a distanza tramite telecomando, pulsantiera, selettori;
- Le centrali sono anche predisposte per il collegamento di fotocellule di sicurezza.

PROCEDURA D'ASSEMBLAGGIO DELLO SBLOCCO DELL'ELETTROFRENO

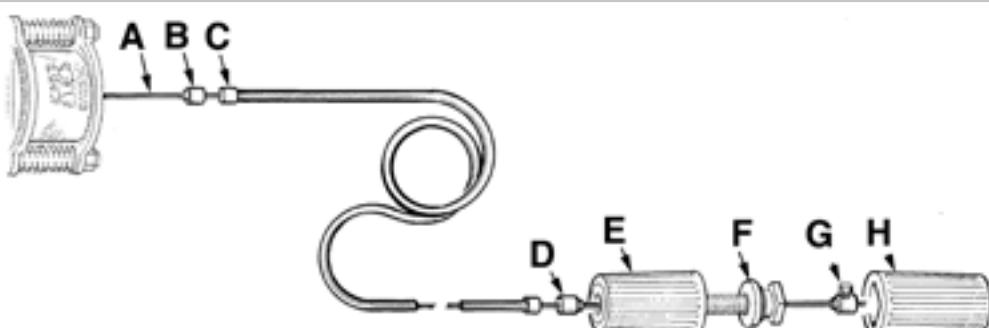

9

- 1° - Infilate la bussola (B) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- 2° - Infilate la guaina di protezione (C) del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso.
- 3° - Infilate la bussola (D) di guida del cavetto d'acciaio (A) lungo lo stesso, come raffigurato.
- 4° - Infilate il particolare (E) avendo cura che il particolare (F) sia completamente avvitato.
- 5° - Infilate la bussola con vite di fermo (G) in battuta contro il particolare (F) ed in seguito stringete la sua vite esagonale con una chiave n° 7.
- 6° - Incastrate il particolare (H) con il particolare (F).

Per poter eseguire in modo sicuro la movimentazione manuale della serranda occorre verificare che:

- sull'anta siano presenti maniglie idonee;
- tali maniglie siano posizionate in modo da non creare punti di pericolo durante il loro utilizzo;
- lo sforzo manuale per muovere la serranda non superari i 225N per le porte posti su siti privati ed i 390N per le porte poste su siti commerciali ed industriali (valori indicati nel punto 5.3.5 della norma EN 12453).

ATTENZIONE: l'attivazione dello sblocco può provocare un movimento non controllabile della serranda in caso questa non sia correttamente equilibrata.

MANUTENZIONE

Da effettuare solamente da parte di personale specializzato dopo aver tolto l'alimentazione elettrica al motore.

Ogni due anni è consigliabile controllare il serraggio delle viti della puleggia e della vite di fissaggio al palo.

Controllare il corretto bilanciamento delle molle e lubrificare la guida con del grasso siliconico.

OPTIONAL - Per i collegamenti ed i dati tecnici degli accessori attenersi ai relativi libretti di istruzione.

QUADRI ELETTRONICI

FUNZIONI DEL QUADRO ELETTRONICO MINI

MINI - cod. ABQM090

Gestione 1 motore

Funzionamento a uomo presente (apre - chiude)



FUNZIONI DEL QUADRO ELETTRONICO J-CRX

J-CRX 120/60Hz - cod. ABJ7079

J-CRX 230/50-60Hz - cod. ABJ7080

Funzionamento a tempo

Chiusura automatica

Gestione 1 motore

Funzionamento passo-passo o automatico

Esclusione chiusura automatica totale

Modello con ricevitore incorporato

Autotest del microprocessore su ingressi sicurezze in conformità alla norma EN12453 (punto 5.1.1.6, paragrafi "e" ed "f")

Lampeggiatore con scheda o luce box con temporizzatore (2 minuti)


Regolazione forza con trimmer

Led di segnalazione stato della scheda

Gestione fotocellule

Gestione coste

Autotest coste di sicurezza come richiesto dalla norma EN12453

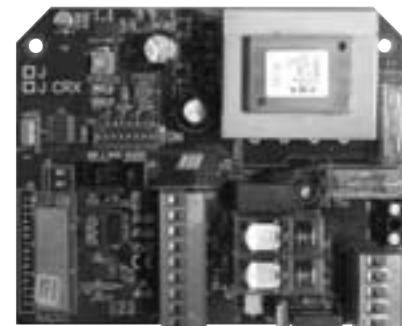

| ACCESSORI COLLEGABILI AI QUADRI ELETTRONICI | MINI | J-CRX |
|--|------|-------|
| Pulsantiera FLAT | ✓ | ✓ |
| Pulsantiera con sblocco elettrofreno da parete | ✓ | ✓ |
| Selettori BLOCK | | ✓ |
| Selettori da parete/da incasso | ✓ | ✓ |
| Selettori da parete/da incasso con Stop | | ✓ |
| Cassaforte con pulsante e sblocco STONE e FLAT | ✓ | ✓ |
| Radio trasmettitore 433MHz MOON | | ✓ |
| Antenna 433MHz | | ✓ |
| Fotocellule FIT SLIM | | ✓ |
| Lampeggiatore SPARK | ✓ | ✓ |

ACCESSORI DI COMANDO E SICUREZZA

ELETTROFRENO



Utilizzato da tutte le versioni JOLLY quale sicurezza in presenza di una serranda con molle usurate.

Alimentato con il motore, è dotato di cavo, guaina e pomello di sblocco in caso di mancanza di corrente.

cod. ACJ9015

CASSAFORTE STONE



Contenitore di sicurezza per impedire l'agibilità ai dispositivi di comando. Viene fornita di serie completa di pulsante a bascula (apre-chiude) e sblocco elettrofreno.

In alluminio pressofuso - IP54.

cod. ACJ9078

CASSAFORTE FLAT



Contenitore di sicurezza per impedire l'agibilità ai dispositivi di comando.
Viene fornita di serie completa di pulsante a bascula (apre-chiude) e
sblocco elettronico.
In alluminio pressofuso - IP54.

cod. ACJ9071

FIT SLIM



FOTOCELLULE DA PARETE COPPIA DI COLONNINE PER FIT SLIM

cod. ACG8032
cod. ACG8065

Le fotocellule FIT SLIM hanno la funzione di sincronismo in corrente alternata e portata di 20 m. Sono applicabili più coppie di fotocellule ravvicinate grazie al circuito sincronizzatore.
Aggiungere il **TRASMETTITORE TX SLIM SYNCRO** cod. ACG8029 per sincronizzare fino a 4 coppie di fotocellule.

PULSANTIERA DA PARETE FLAT



APRE/CHIUDE

Comando per ogni tipo di automazione.
È dotata di due microswitches con contatti da 15A 250V.
Dim.: 59,5x82,5x29

cod. ACG2012

SPARK



Per ottenere le migliori prestazioni degli apparati sopracitati, bisogna installare un'antenna accordata sulla frequenza del radio ricevitore installato. **N.B. Fare molta attenzione che il filo centrale del cavo non vada a contatto con la calza in rame esterna, ciò renderebbe nullo il funzionamento dell'antenna.**

L'antenna va installata perpendicolarmente e deve essere in vista del telecomando.

LAMPEGGIATORE SPARK con scheda intermittente incorporata

cod. ACG7059
cod. ACG7042
cod. ACG5454
cod. ACG5452

SELETTORI A CHIAVE



Comando per ogni tipo di automazione.
Dotato di due microswitches con contatti N.O. da 15A 250V (apre/chiude) e da un interruttore con contatto N.C. da 4A 250V (Stop).
Il selettori può essere aperto solo dal possessore della chiave di azionamento. IP54.

- DA INCASSO SENZA STOP dim.: 100x100x109
- DA PARETE SENZA STOP dim.: 100x100x42

cod. ACG1010
cod. ACG1030

TELECOMANDO MOON



ACCESSORI PER L'ASSEMBLAGGIO

COPPIE SEMIGUSCI



Utilizzate per montare i JOLLY 20-22-22 Super su pali di diametro inferiore, pur essendo previsti per diametri superiori. In Nylon.

- Dim. = Ø 42/48 cod. ACJ9030
- Dim. = Ø 42/60 cod. ACJ9040
- Dim. = Ø 48/60 cod. ACJ9050

FLANGE DI COMPENSAZIONE




Si applicano lateralmente alle scatole portamolle di diametro inferiore per consentire il montaggio del JOLLY 22-22 Super.

- In lamiera di ferro.
- Dim. = Ø 220x8 cod. ACJ9060

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / INSTALLATION JOLLY

| CARACTERISTIQUES TECNIQUES | | JOLLY 20 | JOLLY 22 | JOLLY 22 S | JOLLY 24 |
|------------------------------------|----------------|---------------------------|----------|-------------|----------|
| Poids maxi du rideau | kg | 220 | | 280 | |
| Surface maxi de rideau | m ² | 16 | | 24 | |
| Capacité du fin de course | N°giri | 9,5 | 8,5 | | 7,5 |
| Couple nominal de fonctionnement | Nm | 150 | 165 | 200 | 290 |
| Couple maxi opératifs | Nm | 110 | 120 | 165 | 200 |
| Force maxi de soulevement de terre | kg | 150 | 160 | 190 | 240 |
| Force maxi opératifs | kg | 110 | 110 | 150 | 165 |
| Vitesse de rotation | rpm | 11 | 10 | | 9 |
| Ø de la couronne | mm | 200 | 220 | | 240 |
| Ø de l'arbre | mm | 48 | 60 | | 76 |
| Alimentation et fréquence CEE | | 230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz | | | |
| Puissance moteur sous effort | W | 620 / 450 | | 600 / 500 | |
| Absorption sous effort | A | 2,78 / 4,1 | | 2,8 / 4,16 | |
| Condensateur | µF | 20 / 60 | | 20 / 60 | |
| Cycles de fonctionnement | N° | 7 - 20s/2s | | 14 - 20s/2s | |
| Cycles conseillés par jour | N° | 20 | | 30 | |
| Service | | 30% | | | |
| Temps nominal de fonctionnement | s | 330 | | 630 | |
| Poids maximum | kg | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Température de service | °C | -10 ÷ +70 | | | |
| Indice de protection | IP | 30 | | | |

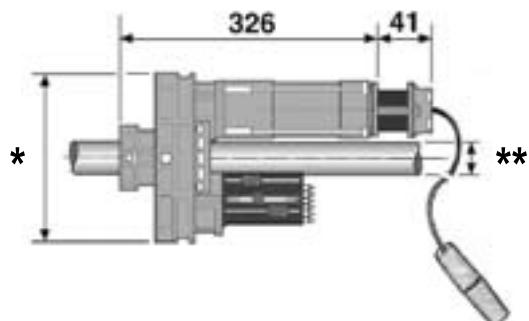

* JOLLY 20 Ø 200
JOLLY 22 Ø 220
JOLLY 22S Ø 220
JOLLY 24 Ø 240

** JOLLY 20 ø 48
JOLLY 22 ø 60
JOLLY 22S ø 60
JOLLY 24 ø 76

Mesures en mm

PARTIES À INSTALLER CONFORMÉMENT À LA NORME EN12453

| TYPE DE COMMANDE | USAGE DE LA FERMETURE | | |
|---|---|------------------------------------|----------------|
| | Personnes expertes (au dehors d'une zone publique*) | Personnes expertes (zone publique) | Usage illimité |
| homme présent | A | B | - |
| impulsion en vue (capteur) | C ou E | C ou E | C et D, ou E |
| impulsion hors de vue (boîtier de commande) | C ou E | C et D, ou E | C et D, ou E |
| automatique | C et D, ou E | C et D, ou E | C et D, ou E |

* exemple typique: fermetures qui n'ont pas d'accès à un chemin public.

A: Touche de commande à homme présent (à action maintenue), code ACG2012.

B: Sélecteur à clé à homme mort, code ACG1010.

C: Réglage de la force du moteur.

D: Cordon ou Senseur pour relever l'obstacle et/ou autres dispositifs de limitation des forces dans les limites de la norme EN12453- appendice A.

E: Photocellules, ex. code ACG8026 (A appliquer comme indiqué sur la EN 12445 point 7.3.2.2 sur toute la hauteur de la porte jusqu'à un maximum de 2,5 m).

CONTRÔLE RIDEAU

La Norme Européenne EN 12604 "Fermetures Industrielles, Commerciales, Portes et Portails - Aspects mécaniques - Requerements et classes", au Point 4.3 "Protection contre les mouvements non intentionnels et non contrôlés" demande, entre autre, que*:

a - Le Système de compensation du rideau doit maintenir l'équilibre dans toutes les positions, ou bien le déséquilibre ne doit pas produire une force statique supérieure à 150N (15,3 kg) sur la tranche de la fermeture.
Faites cette vérification en débrayant l'opérateur.

b - En cas de rupture d'un ressort, le déséquilibre du rideau ne doit pas dépasser 200N (20,4 kg), même quand on débraye JOLLY pour effectuer une manœuvre manuelle. Par conséquent, il est obligatoire de refaire une compensation correcte du tablier. Nous suggérons donc de repartir le poids du rideau sur un nombre approprié de ressorts ("libre interprétation").

ATTENTION: La Norme EN 12445 "Portes équipant les locaux industriels et commerciaux et les garages - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées, méthodes d'essai" au paragraphe 4.1.2 "sécurité contre le risque de soulèvement avec commande sans la présence d'une personne" impose que le volet enroulable ne soit à même de soulever plus de 20 kg.
Dans le respect de cette réglementation, la RIB suggère d'utiliser une centrale avec un réglage de force électrique.

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT, UTILISER EXCLUSIVEMENT DES ACCESSOIRES RIB



1 - Operateur JOLLY

2 - Photocellules p/protec. externe

3 - Bouton Poussoir


4 - Selecteur

5 - Antenne radio

6 - Signal électrique

COMMENT INSTALLER LE JOLLY AVEC ÉLECTROFREIN

IMPORTANT: Avant l'installation du JOLLY, contrôler que le rideau soit équilibré correctement par les ressorts montés sur l'arbre. Vérifier manuellement en ouvrant et en fermant le rideau.

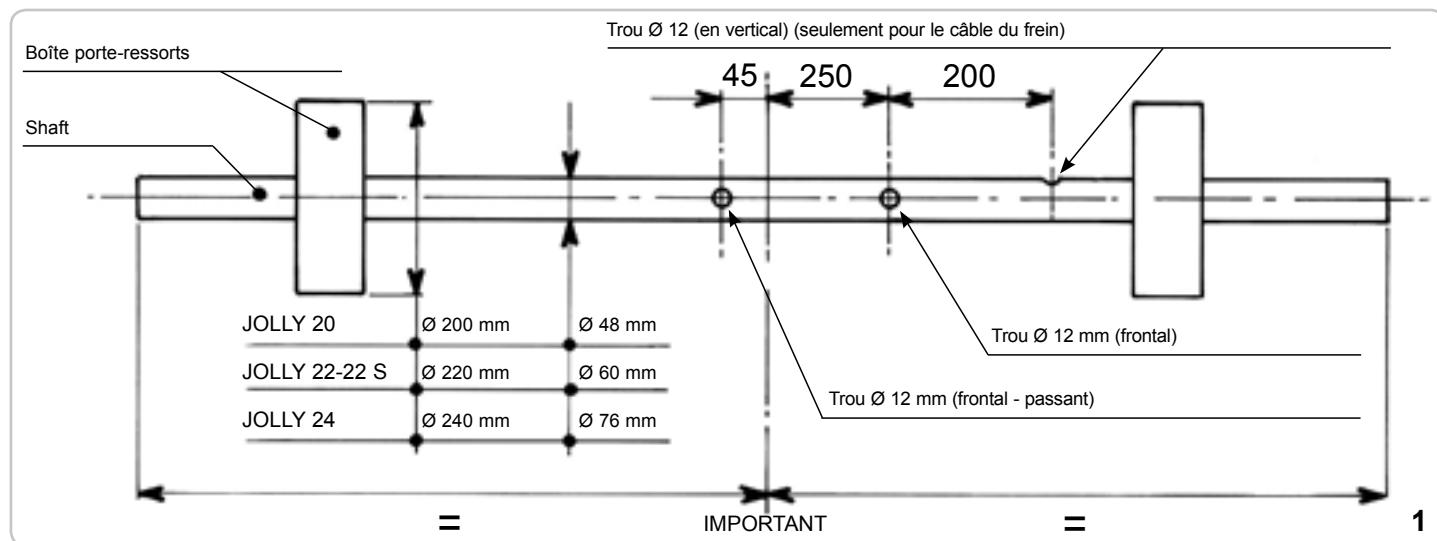

Après avoir fait le choix du JOLLY sur la base des dimensions du rideau, contrôler le diamètre des boîtes porte-ressorts et de l'arbre, car ils doivent correspondre aux diamètres du moteur choisi.

Si ils sont différents, utiliser les adaptateurs nécessaires:

ACJ9060 FLASQUE DE COMPENSATION Ø 220

ACJ9030 DEMI-ROND REDUCTEUR Ø 42/48

ACJ9040 DEMI-ROND REDUCTEUR Ø 42/60

ACJ9050 DEMI-ROND REDUCTEUR Ø 48/60

A - Faire les trous sur l'arbre comme indiqué sur le schéma ci-dessous (fig. 1), ouvrir le moteur et le monter comme indiqué dans les instructions.

B - Ouvrir la couronne en dévissant les deux vis (1)


C - Démontrer la bride de tenue sur l'arbre en dévissant les vis (2)

D - Monter JOLLY sur l'arbre et positionner le moteur en haut et les fins de course en bas (Voir la fig. 3). Fixer JOLLY sur l'arbre en utilisant la bride de tenue e ses vis (2) et (3).


E - Remonter la couronne et revisser ses deux vis (1).

F - Sur la première lame du rideau créer un trou de Ø 12 mm qui permet de fixer le rideau à la couronne du JOLLY en utilisant la vis appropriée (4).

G - Insérer le câble électrique et le câble du déblocage dans les trous sur l'arbre et exécuter les connexions (Voir la fig. 8).

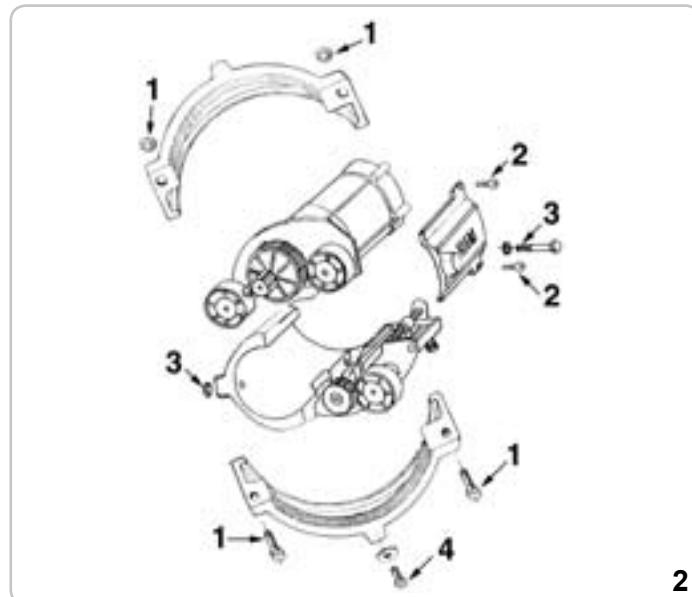


2

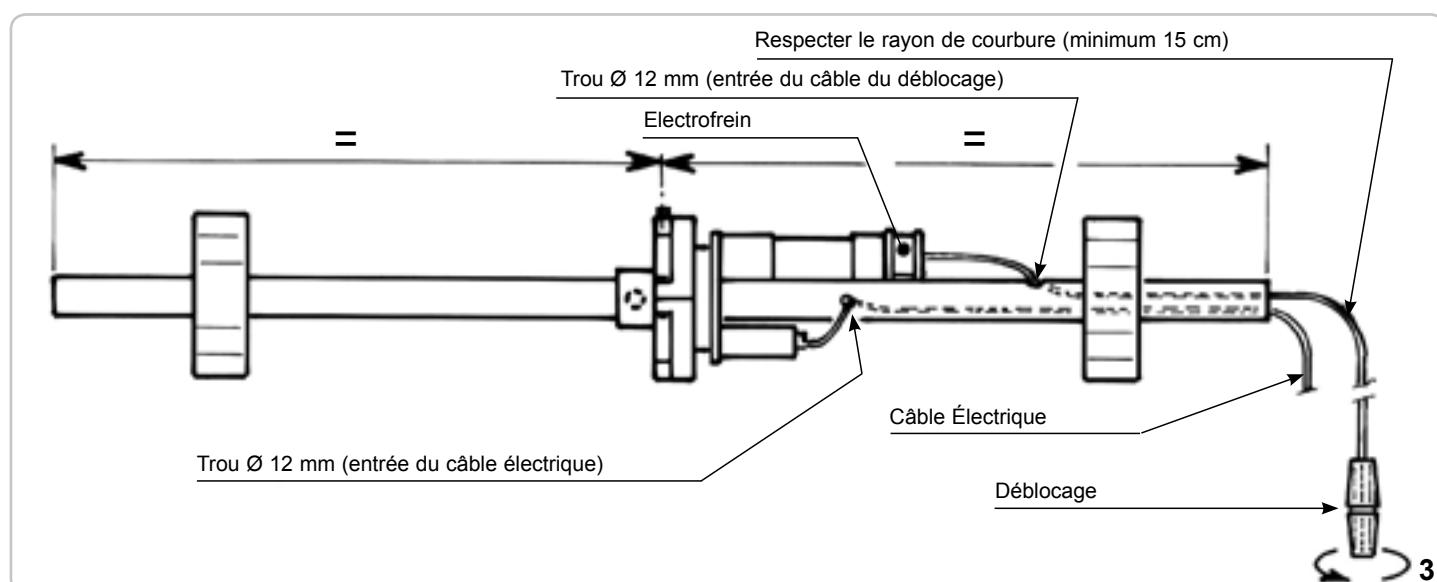

RIDEAU ROULANT AVEC ARBRE DE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 4 MÈTRES

Dans ce cas il est conseillé de monter 2 JOLLY sur l'arbre aux extrémités du rideau. Il est nécessaire d'éliminer le fin de course d'un des deux Jolly et de connecter en parallèle les deux moteurs électriques.

IMPORTANT: Avant de fixer les deux couronne à la lame du rideau (4), contrôller que le sens de rotation des deux JOLLY soit le même.

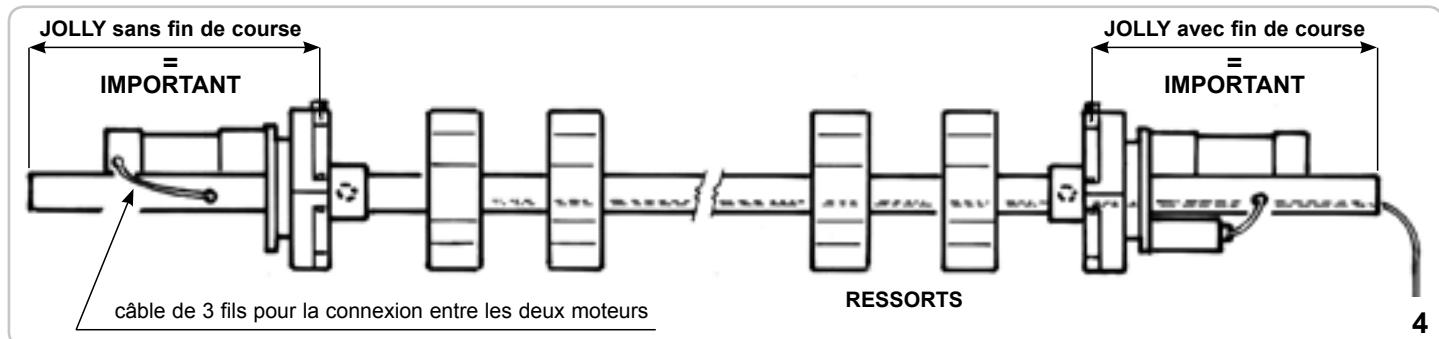

IMPORTANT!


Dans le cas d'un montage avec sortie de cable à gauche toutes les monœuvres se trouvent inversées et F1 devient F2.

- 1 - Came de fin de course
- 2 - Vis de blocage du fin de course
- F1 - Vis de réglage du fin de course haut
- F2 - Vis de réglage fin de course bas


Pour régler le fin de course dévisser la vis bleue n° 2 et visser ou dévisser les molettes F1 et F2.

Pour obtenir la position voulue, resserrer les vis n° 2 quand le réglage est terminé.

CAUTION: Eviter toute manœuvre inutile du moteur lors du réglage. De nombreuses manœuvres successives peuvent entraîner l'intervention de la sonde thermique.

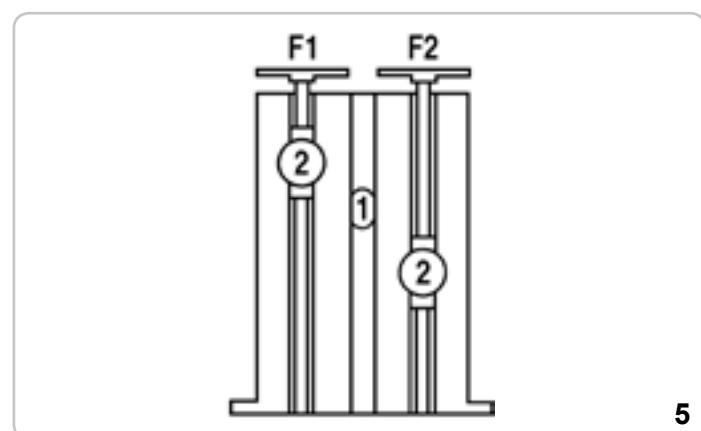


REGLAGE DU FIN DE COURSE BAS

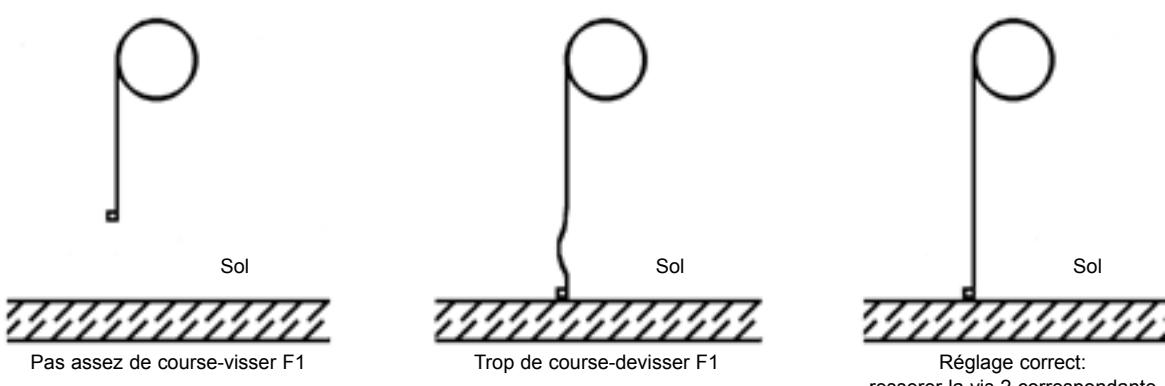

REGLAGE DU FIN DE COURSE HAUT



SCHEMA DE JONCTION: JOLLY + BOUTON-POUSSOIR + SELECTEUR

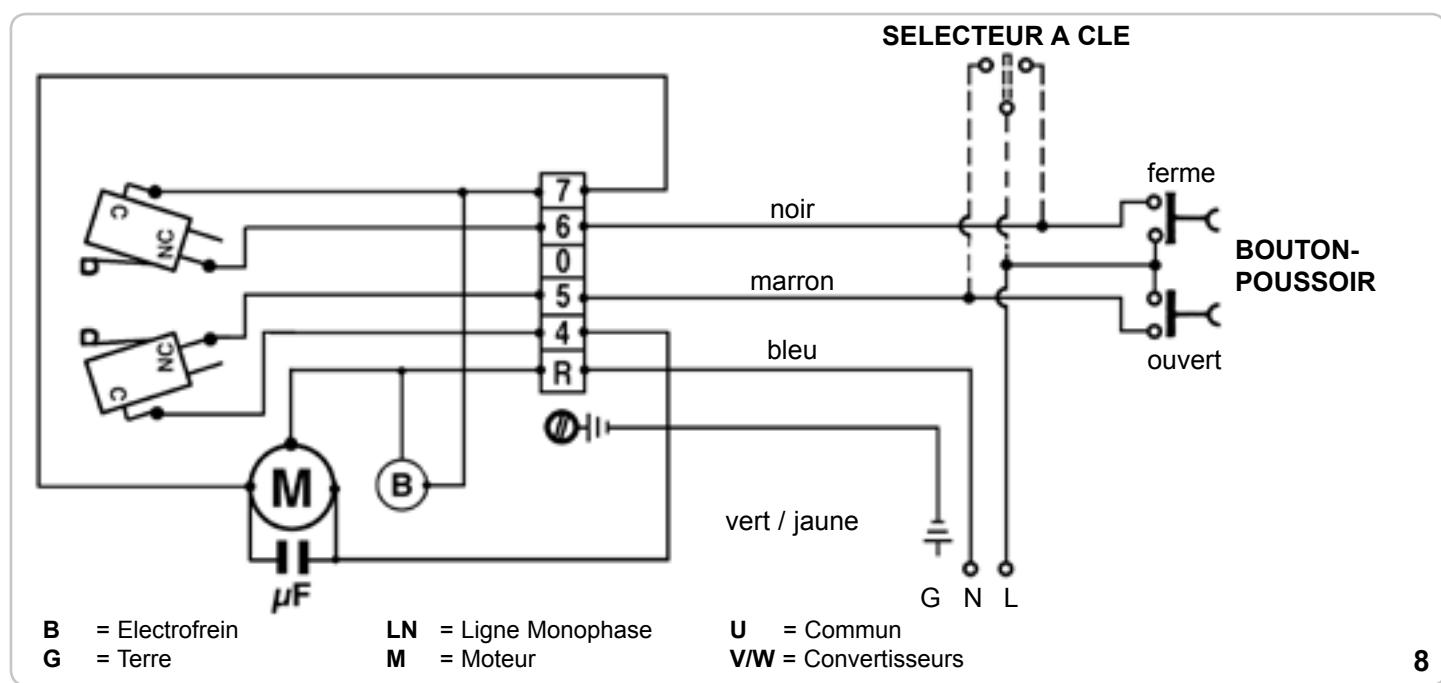

Si JOLLY est demandé complet de electrofrein, on doit faire la connexion du electrofrein au moteur en fabrique. Pour connecter JOLLY au coffret électrique J-CRX, code ABJ7080 (230/50-60Hz) ou code ABJ7079 (120/60Hz), voir les instructions spécifiques du coffret.


Voir dans le schéma comment connecter le bouton-poussoir pour la commande d'ouverture et de fermeture de l'intérieur de l'habitation et du sélecteur pour la commande de l'extérieur.

IMPORTANT: Utiliser des boutons-poussoirs et sélecteurs à clef appropriés.

TÉLÉCOMMANDE ET PHOTOCELLULES:

- La RIB peut fournir un coffret électronique pour la commande à distance du moteur avec télécommande, bouton-poussoir, sélecteur.
- Ce coffret est aussi disposé pour la connexion des photocellules de sécurité.

PROCEDURE D'ASSEMBLAGE DE L'ELECTROFREIN

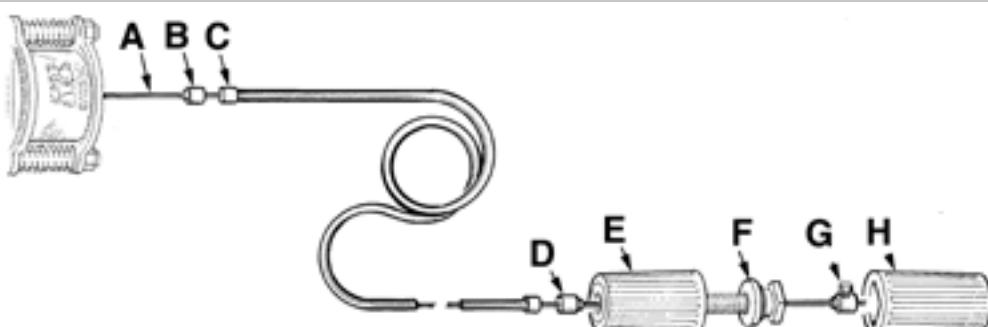

- Enfiler l'arrêt de gaine (B) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
 - Enfiler la gaine de protection (C) le long du câble acier (A).
 - Enfiler l'arrêt de gaine (D) le long du câble acier (A) comme sur schéma.
 - Enfiler la partie (E) en s'assurant que la partie (F) soit complètement vissée.
 - Enfiler l'arrêt de câble (G) contre la partie (F) et serrer la vis avec une clé n° 7.
 - Emboiter la partie (H) avec la partie (F).
- Pour pouvoir exécuter sûrement le mouvement manuel du rideau de fer, il faut vérifier que :

- il y ait des poignées appropriées sur le rideau de fer;
- ces poignées soient placées de manière à ce qu'elles ne créent pas de dangers durant leur utilisation;
- leur force manuelle pour déplacer le rideau de fer ne dépasse pas les 225N pour les portes placées sur des sites privés et les 390N pour les portes placées sur les sites commerciaux et industriels (valeurs indiquées dans le point 5.3.5 de la norme EN 12453).

ATTENTION: la mise en marche du déblocage peut provoquer un mouvement non contrôlable du rideau de fer au cas où celui-ci ne soit pas bien équilibré.

ENTRETIEN

Effectuer seulement par personnel spécialisé après avoir coupé l'alimentation.

Tous deux années il est conseillé de contrôler le serrage des vis de la couronne et de la vis de serrage à l'arbre.

Contrôler le correct équilibrage des ressorts et graisser la coulisse avec de la graisse siliconée.

OPTIONS - Pour les branchements et les données techniques des accessoires, se conformer aux livrets d'instruction correspondants.

COFFRETS ELECTRONIQUES

FONCTIONS DES COFFRET ELECTRONIQUE MINI

MINI - code ABQM090

Gestion 1 moteur

Fonctionnement homme présente (ouverture - fermeture)



FONCTIONS DES COFFRET ELECTRONIQUE J-CRX

J-CRX 120/60Hz - code ABJ7079
J-CRX 230/50-60Hz - code ABJ7080

Fonctionnement en mesure

Fermeture automatique

Gestion 1 moteur

Fonctionnement pas-à-pas ou automatique

Exclusion fermeture automatique totale

Modèle avec récepteur incorporé

Autotest du microprocesseur sur les entrées de sécurité dans la conformité à EN12453 (point 5.1.1.6, paragraphes "e" et "f")

Feu clignotant avec carte ou lumière de courtoisie avec le temporisateur (2 minutes)


Régulation puissance avec trimmer

Led diode électroluminescente d'état de la carte

Gestion photocellules

Gestion barre palpeuse de sécurité

Autotest barre palpeuse de sécurité comme requis par la norme EN12453

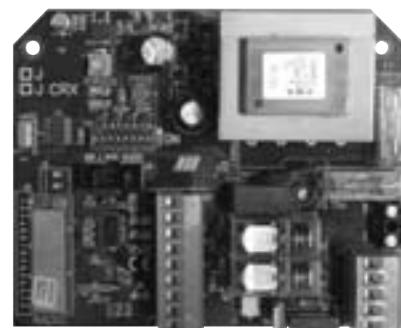

| ACCESSOIRES RACCORDEABLES AUX COFFRETS ÉLECTRONIQUES | MINI | J-CRX |
|--|------|-------|
| Bouton-poussoir FLAT | ✓ | ✓ |
| Bouton-poussoir avec déblocage électrofrein | ✓ | ✓ |
| Selecteur BLOCK | | ✓ |
| Selecteur mural / à encastrer | ✓ | ✓ |
| Selecteur mural / à encastrer avec Stop | | ✓ |
| Coffres fort STONE et FLAT | ✓ | ✓ |
| Émetteur 433MHz MOON | | ✓ |
| Antenne 433MHz | | ✓ |
| Photocellule FIT SLIM | | ✓ |
| Clignotant SPARK | ✓ | ✓ |

ACCESSOIRES DE COMMANDE ET SECURITE

ELECTROFREIN



Utilisé sur toutes les versions JOLLY comme sécurité en cas de rideau avec bobines d'équilibrage usées pour l'usure.

Alimenté avec le moteur, doté de câble, gaine et pommeau de déblocage en cas de coupure de courant.

code ACJ9015

COFFRE-FORT STONE



Coffret de sécurité empêchant tout accès non autorisé aux dispositifs de commande. Fourni de série, il est équipé d'un poussoir à bascule (ouverture-fermeture), ainsi que d'un dispositif de déblocage de l'électro-frein.

En aluminium moulé sous pression - IP54

code ACJ9078

COFFRE-FORT FLAT



Coffret de sécurité empêchant tout accès non autorisé aux dispositifs de commande. Fourni de série, il est équipé d'un poussoir à bascule (ouverture-fermeture), ainsi que d'un dispositif de déblocage de l'électro-frein.
En aluminium moulé sous pression - IP54

code ACJ9071

FIT SLIM



PHOTOCELLULES MURALES

code ACG8032

PAIRE DE POTEAUX POUR PHOTOCELLULES

code ACG8065

Les photocellules FIT SLIM ont la fonction de synchronisme dans le courant à C.A. et les gammes de 20 m. Plusieurs paires sont appliquées, rapprochées les uns des autres grâce au circuit synchronisé.

Ajouter le **TRANSMETTEUR TX SLIM SYNCRO** code ACG8029 s'il existe plus de deux paires de photocellules (jusqu'à 4).

BOUTON POUSSOIR MURAL FLAT



OUVERTURE/FERMETURE

Commande pour tout type d'automatisation.

Il est équipé de deux micro-interrupteurs avec contacts de 15A 250V.

Dim.: 59,5x82,5x29

code ACG2012

SELECTEURS A CLE



Commande pour tout type d'automatisation. Équipé de deux micro-interrupteurs avec contact N.O. de 15A 250V (Ouverture / Fermeture) et d'un interrupteur avec contact N.F. de 4A 250V (Stop).

Le sélecteur peut être ouvert que par la personne en possession de la clé de manœuvre. IP54.

- A ENCASTRER SANS STOP dim.: 100x100x109

code ACG1010

- MURAL SANS STOP dim.: 100x100x42

code ACG1030

SPARK



Afin d'optimiser les performances des appareils suscités, il est indispensable d'installer une antenne accordée sur la fréquence du radiorécepteur installé. **N.B. Veiller à ce que le fil central du câble n'entre pas en contact avec l'enveloppe extérieure en cuivre; dans le cas contraire, le fonctionnement de l'antenne serait nul.**

L'antenne doit être installée de façon perpendiculaire et être en vue de la télécommande.

FEU CLIGNOTANT SPARK avec carte intermittente incorporée

code ACG7059

SUPPORT LATERAL

code ACG7042

ANTENNE SPARK 91

code ACG5454

ANTENNE SPARK 433

code ACG5452

EMETTEUR RADIO MOON

MOON 433



code ACG6081

MOON CLONE



code ACG6093

ACCESOIRES POUR L'ASSEMBLAGE

DEMI ROND REDUCTEUR



Utilisé pour monter les JOLLY 20-22-22 Super sur des arbres de diamètre inférieur, bien qu'ils soient prévus pour des diamètres supérieurs. En nylon.

- Dim. = Ø 42/48

code ACJ9030

- Dim. = Ø 42/60

code ACJ9040

- Dim. = Ø 48/60

code ACJ9050

FLASQUES DE COMPENSATION



S'appliquent latéralement sur les bobines d'équilibrage de diamètre inférieur afin de permettre le montage du JOLLY 22-22 Super.


En tôle de fer.

Dim. = Ø 220x8

code ACJ9060

TECHNICAL DATA / INSTALLATION JOLLY

| TECHNICAL DATA | | JOLLY 20 | JOLLY 22 | JOLLY 22 S | JOLLY 24 |
|-------------------------------|----------------|---------------------------|----------|-------------|----------|
| Max gate weight | kg/lbs | 220/485 | | 280/617 | |
| Max gate surface | m ² | | 16 | | 24 |
| Limit switch winding capacity | N°rotat. | 9,5 | | 8,5 | 7,5 |
| Nominal functioning torque | Nm | 150 | 165 | 200 | 290 |
| Max operating torque | Nm | 110 | 120 | 165 | 200 |
| Max lifting force from earth | kg/lbs | 150/330 | 160/352 | 190/418 | 240/528 |
| Max operating force | kg/lbs | 110/242 | 110/242 | 150/330 | 165/363 |
| Pulley revolutions | rpm | 11 | | 10 | 9 |
| Pulley diameter | mm/in | 200/7,8 | | 220/8,6 | 240/9,4 |
| Shaft diameter | mm/in | 48/1,8 | | 60/2,3 | 76/2,9 |
| EEC Power supply | | 230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz | | | |
| Motor capacity with load | W | 620 / 450 | | 600 / 500 | |
| Power absorbed with load | A | 2,78 / 4,1 | | 2,8 / 4,16 | |
| Capacitor | μF | 20 / 60 | | 20 / 60 | |
| Functioning cycles | N° | 7 - 20s/2s | | 14 - 20s/2s | |
| Daily operations suggested | N° | 20 | | 30 | |
| Service | | | 30% | | |
| Nominal functioning time | s | 330 | | 630 | |
| Motor weight | kg/lbs | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Working Temperature | °C | | | -10 ÷ +70 | |
| Protection | IP | | | 30 | |

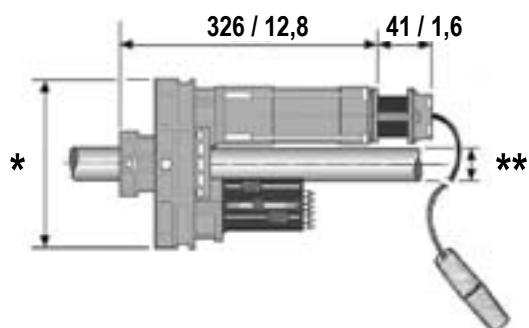

* JOLLY 20 Ø 200 / 7,8
 JOLLY 22 Ø 220 / 8,6
 JOLLY 22S Ø 220 / 8,6
 JOLLY 24 Ø 240 / 9,4

** JOLLY 20 ø 48 / 1,9
 JOLLY 22 ø 60 / 2,3
 JOLLY 22S ø 60 / 2,3
 JOLLY 24 ø 76 / 2,9

Measurements in mm/inch

PARTS TO INSTALL MEETING THE EN 12453 STANDARD

| COMMAND TYPE | USE OF THE SHUTTER | | |
|---|--|----------------------------------|------------------|
| | Skilled persons (out of a public area*) | Skilled persons (public area) | Unrestricted use |
| with manned operation | A | B | - |
| with visible impulses (e.g. sensor) | C or E | C or E | C and D, or E |
| with not visible impulses (e.g. remote control device) | C or E | C and D, or E | C and D, or E |
| automatic | C and D, or E | C and D, or E | C and D, or E |

* a typical example are those shutters which do not have access to any public way.
 A: Command button with manned operation (that is, operating as long as activated), like code ACG2012.
 B: Key selector with manned operation, like code ACG1010.
 C: Motor force regulation.
 D: Safety edges or Sensor able to detect an obstacle and/or other safety devices to keep thrust force within the limits of EN12453 regulation - Appendix A.
 E: Photoelectric cells, eg. code ACG8026 (To apply on the whole height of the door up to max 2,5 m as indicated on EN 12445 point 7.3.2.2).

ROLLING GATE CONTROL

The European Standard EN 12604 "Industrial, Commercial and Garage Doors and Gates - Mechanical Aspects - Requirements", at the point 4.3. "Protection against unintentional and uncontrolled movements" requires also that*:


a - The vertically operating door leaves shall be balanced so that the door leaf can stop in any position, or that the out-of-balance state shall not produce, in any case, a static force at the primary closing edge of the door exceeding 150N (15,3 kg / 33,70 lbs).

Verify it after having manually released the JOLLY operator.

b - If a spring fails, the resulting out-of-balance static force occurring at the primary closing edge of the roller shutter shall not exceed 200N (20,4 kg / 44,94 lbs), even when the Jolly operator is manually released. After this failure, you must intervene on the door to substitute the broken spring and correct the balance state. Therefore, we suggest you to fraction the roller shutter weight with an adequate number of springs (* This is a free interpretation).

WARNING: The EN 12445 standard "Industrial, commercial and garage doors and gates - safety in use of power operated doors - test methods" at point 4.1.2 "safeguarding against hazard of being lifted" provides that the rolling gate shall not be able to lift more than 20 kg / 44 lbs. In order to meet this standard, RIB suggests to install a control board with electric power regulation.


IN ORDER TO ENSURE A CORRECT FUNCTION ONLY RIB'S COMPONENTS MUST BE USED

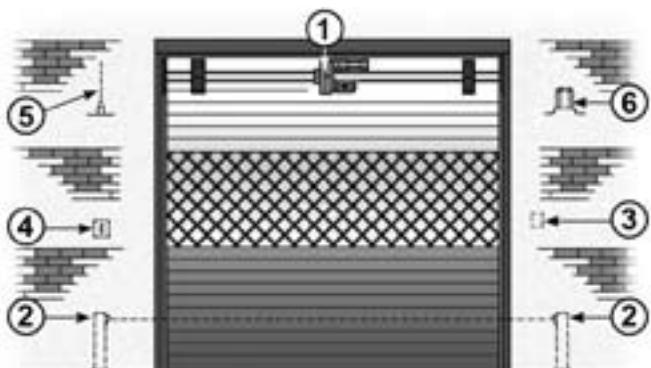

1 - JOLLY operator 4 - Key selector
 2 - Photoelectric cells (external) 5 - Tuned aerial
 3 - Push-Button 6 - Flashing lamp

HOW INSTALL JOLLY WITH ELECTROBRAKE

IMPORTANT: Before install JOLLY check that the shutter is correctly balanced by its screws mounted on the shaft. Verify it manually by opening and closing the shutter.

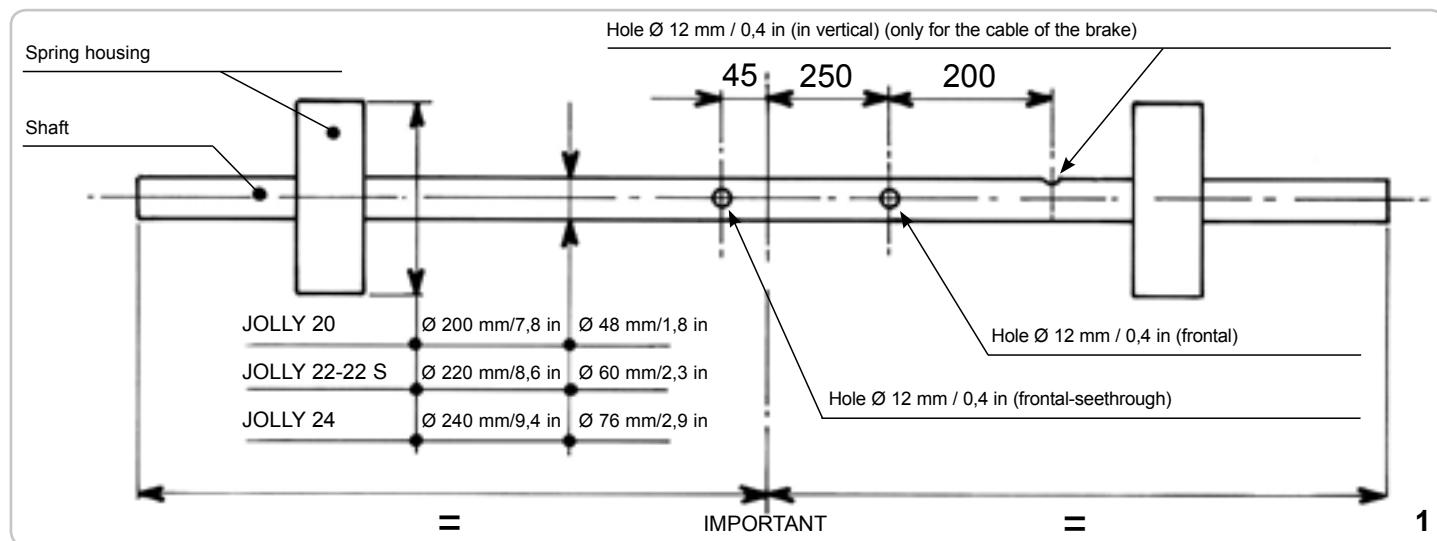

After have choosen JOLLY according to the dimensions of the shutter, verify the diameter of the spring housing and of the shaft, because they must have the same diameter of the choosen motor.

If they're different use the required adaptor:

ACJ9060 SPRING HOUSING ADAPTER Ø 220

ACJ9030 SHAFT ADAPTER Ø 42/48

ACJ9040 SHAFT ADAPTER Ø 42/60

ACJ9050 SHAFT ADAPTER Ø 48/60

A - Make the holes on the shaft as indicated on the rising above draw (see pict. 1), open the motor and mount it as indicated in the instruction.

B - Open the pulley unscrewing the 2 screws (1).


C - Dismount the fixing flange on the shaft unscrewing the screws (2).

D - Mount JOLLY on the shaft and position the motor up and the limit switch down (see pict. 3). Fix JOLLY on the shaft using the fixing flange and its screws (2) and (3).

E - Reassemble the pulley and re-screw its screws (1).

F - On the last section of the shutters make a hole Ø 12 mm / 0,4 in which allows to fix the shutter to the pulley of JOLLY using the proper screws (4).


G - Insert the electrical cable and the releasing cable in the holes on the shaft and execute the electrical connections (see pict. 8).

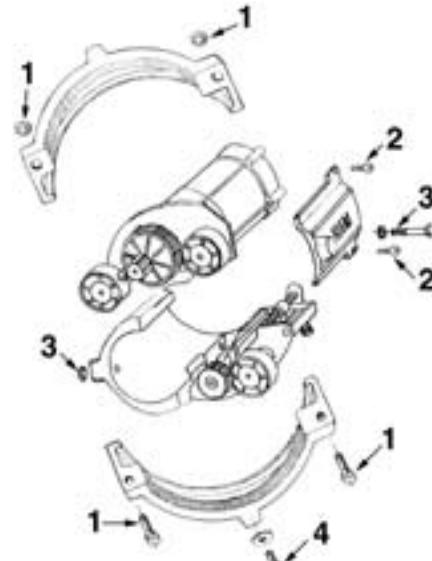

2

Respect the radius of the curve (at least 15 cm / 5,9 in)


Hole Ø 12 mm / 0,4 in (entry of the release cable)

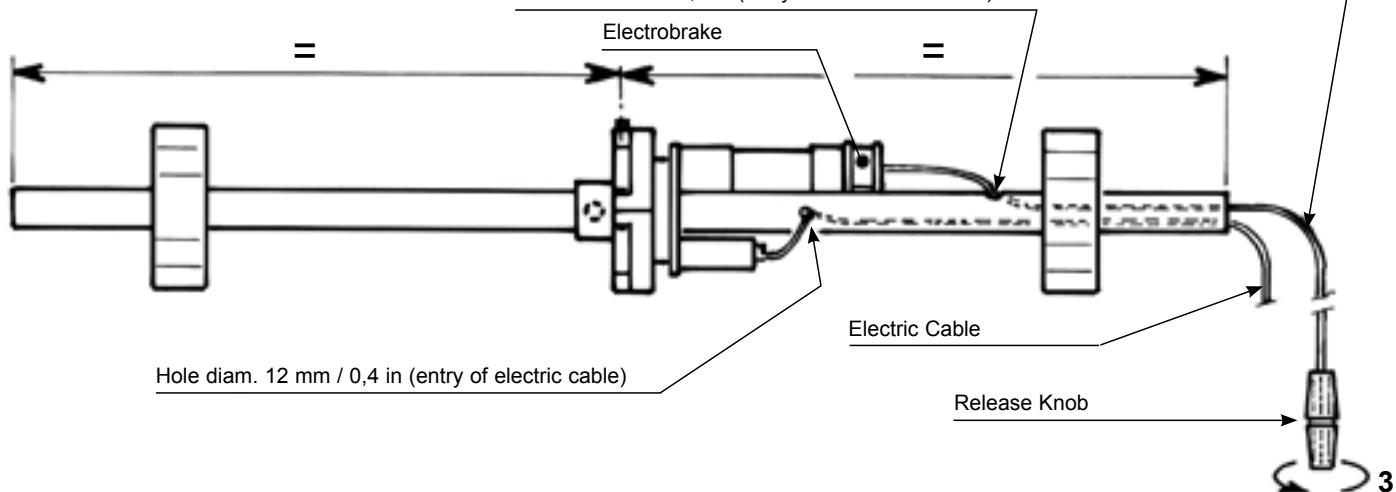

ROLLING SHUTTER WITH LENGTH SHAFT OVER 4 MT

In this case we suggest to mount 2 JOLLY on the same shaft at the shutter extremities. It is necessary to eliminate the limit switch of one of the 2 JOLLY and connect in parallel the two motors.

IMPORTANT: Before fixing the two pulleys to the shutter laminate (4), verify that the sense of rotation of the 2 JOLLY is the same.

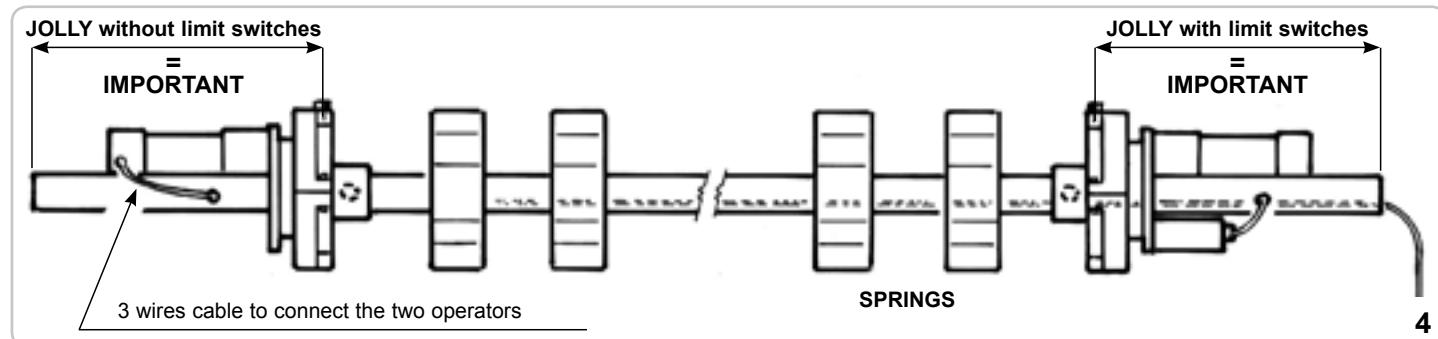


IMPORTANT!


When mounted with engine on the left all the operations are inverted and limit switch F1 becomes F2

- 1 - Cam for end travel
 - 2 - Screw for blockage of the limit switches
 - F1 - Screw for regulation of limit switch which stop the upward movement
 - F2 - Screw for regulation of limit switch which stop the downward movement
- For the regulation of the electrical limit switches tighten the two blue screw and unscrew or tighten the wheels F1 and F2.
- To maintain the desired position of the switches you must block the two screws when the regulation is completed.


ATTENTION: Avoid all the manouevres of the motor really not necessary during the regulation. Many manouevres at the same time cause the intervention of the thermal sensor.

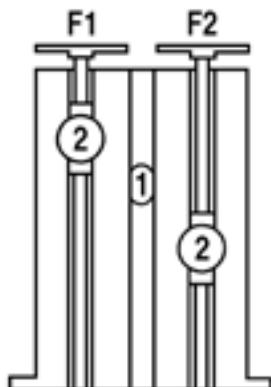


REGULATION OF THE LIMIT SWITCH WHICH STOPS THE DOWNWARD MOVEMENT

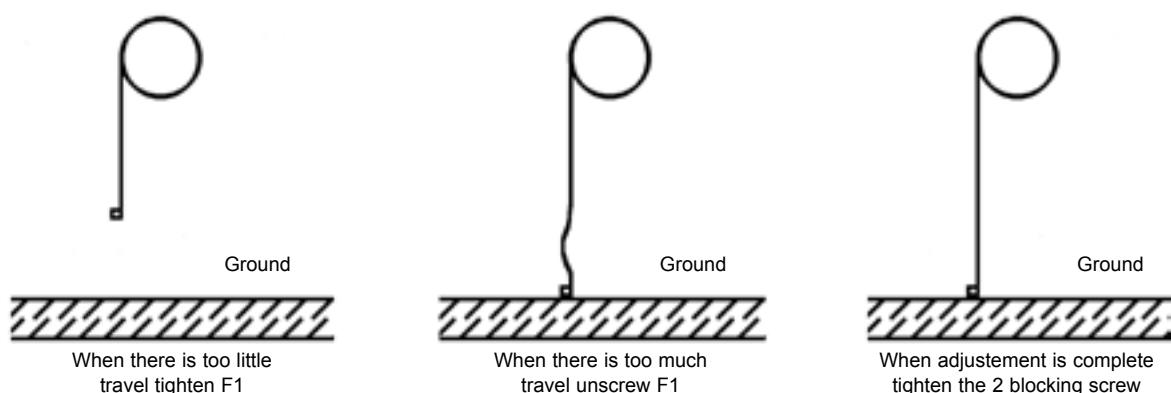

REGULATION OF THE LIMIT SWITCH WHICH STOPS THE UPWARD MOVEMENT

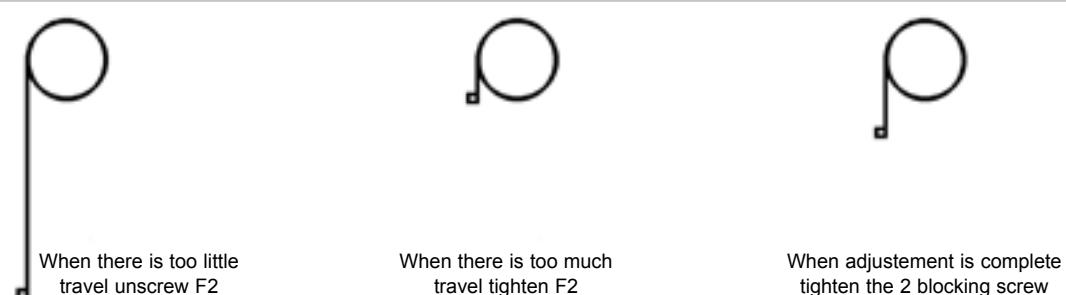

CONNECTION DRAW OF: JOLLY + PUSH-BUTTON + KEY SELECTOR

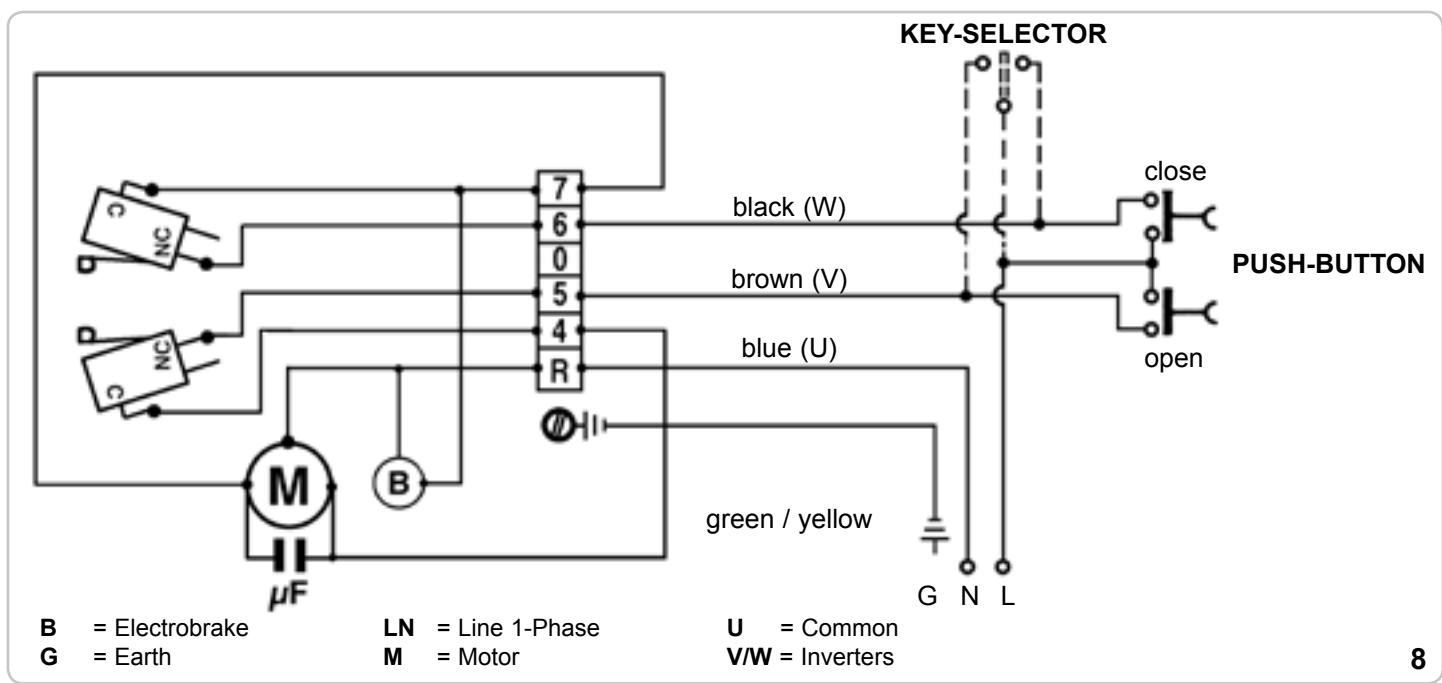

If JOLLY is required complete with electrobrake, the connection of the electrobrake to the motor is made in factory.

To connect JOLLY to J-CRX, code ABJ7080 (230/50-60Hz) or code ABJ7079 (120/60Hz), consult the control board instructions.


In the draw you can see how connect the push button for the opening and closing control on the inside of the premises and of the key selector for the external control.

IMPORTANT: Use proper push button and key selector.

TRANSMITTER AND PHOTOCELLS:

- RIB can supply electronic control board for the remote control through transmitter, push button, key selector;
- The control board can also be arranged or the connection of safety photocell.

PRELEASE KNOB FOR JOLLY ELECTROBRAKE: ASSEMBLY PROCEDURE

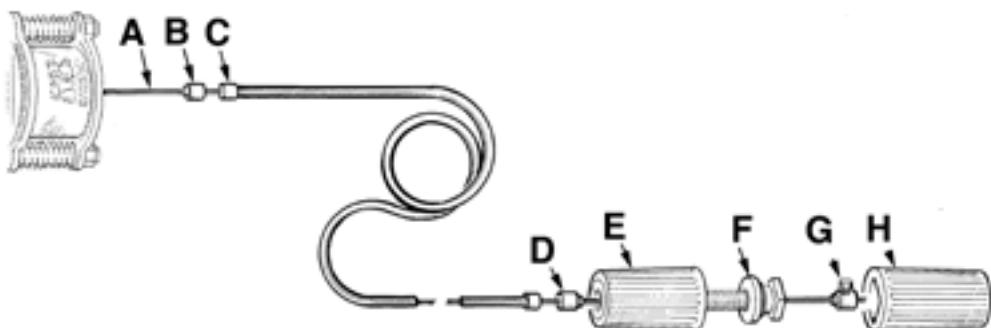

1° - Insert the steering compass (B) into the cable (A), as shown in the drawing.

2° - Insert the sheathed cable (C) along the cable (A).

3° - Insert the compass (D) onto the cable (A) as shown.

4° - Insert part (E) paying attention that part (F) has been completely screwed.

5° - Insert the compass with the blocking screw (G) against part (F) and tighten the hexagonal screw with a key n° 7.

6° - Fix part (H) with part (F).

To safely carry out the movement of the rolling gate it is important to

verify that:

- there are handles on the rolling gate;
- their position does not create dangerous points during the use;
- **the manual effort to move the rolling gate must not exceed 225N for the doors located in private sites and 390N for the doors located in commercial or industrial sites (values indicated in point 5.3.5 of EN 12453 standard).**

ATTENTION: the activation of the release can cause an uncontrollable movement of the rolling gate in case the latter is not perfectly balanced.

MAINTENANCE

To be undertaken only by specialized staff after disconnecting power supply.

Every two years it is advisable to check if the screws of the pulley and the screw fixing to the shaft are tighten.

Check that the springs are properly balanced and lubricate the guide with silicone grease.

OPTIONALS - For the connections and the technical data of the fixtures follow the relevant handbooks.

CONTROL PANELS

MINI ELECTRONIC CONTROL PANEL FUNCTIONS

MINI - code ABQM090


Control of 1 motor
Functioning with manned operation (open - close)



J-CRX ELECTRONIC CONTROL PANEL FUNCTIONS

J-CRX 120/60Hz - code ABJ7079
J-CRX 230/50-60Hz - code ABJ7080

Operation with time
Automatic closure
Control of 1 motor
Step by step control or automatic
Exclusion of the total automatic close function
CRX Type with radio receiver built inside
Microprocessor autotest on the security inputs according to EN12453 (point 5.1.1.6, paragraphs "e" and "f")
Flasher with card or courtesy light with timer (2 minutes)
Adjustment of the force through trimmer
Led to signalise the board state
Management of the photocells
Management of the safety strips
Safety strip autotest as required by EN12453

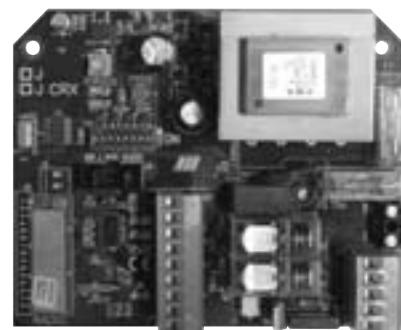

| ACCESSORIES CONNECTABLE TO THE CONTROL PANEL | MINI | J-CRX |
|--|------|-------|
| FLAT Push Button | ✓ | ✓ |
| Surface Push Button with Emergency Release | ✓ | ✓ |
| BLOCK Key Selector | | ✓ |
| Surface / Embedded Key Selector | ✓ | ✓ |
| Surface / Embedded Key Selector w/Stop | | ✓ |
| Strong Box STONE and FLAT | ✓ | ✓ |
| Radio Transmitter 433MHz MOON | | ✓ |
| Aerial 433MHz | | ✓ |
| Photocells FIT SLYM | | ✓ |
| SPARK Light Yellow | ✓ | ✓ |

CONTROL AND SAFETY ACCESSORIES

ELECTRO-BRAKE



Utilized for all JOLLY versions as a safety system in case of shutter with damaged springs.
Fed by a motor, equipped with cable, sheath, release knob in case of black-out.
code ACJ9015

STONE STRONG BOX



Safety box preventing the access to controlling devices.
Supplied as a standard, with toggle switch (open-close) and electric brake release system, in the versions.
Of die-cast aluminium - IP54.
code ACJ9078

FLAT STRONG BOX



Safety box preventing the access to controlling devices.
Supplied as a standard, with toggle switch (open-close) and electric brake release system.
Of die-cast aluminium - IP54.

code ACJ9071

FIT SLIM



PHOTOCELLS for the wall-installation code ACG8032

code ACG8065

PAIR OF COLUMNS FOR FIT SLIM
FIT SLIM photocells have synchronism function in AC current and ranges of 20 m.

You can fit many photocell couples close together thanks to the optional synchronizing circuit **SYNCRO TRANSMITTER TX SLIM SYNCRO** code ACG8029 for more than 2 photocells couples (up to 4).

FLAT SURFACE MOUNTED PUSH BUTTON



OPEN/CLOSE

Control for any type of automation.
It is equipped with two microswitches with contacts 15A 250V.
Dim.: 59,5x82,5x29

code ACG2012

SPARK



In order to make the systems mentioned above give the best performances, you need to install an antenna tuned on the frequency of the radio receiver installed. **N.B. Pay attention to not let the central wire of the cable to come into contact with the external copper sheath, since this would prevent the antenna from working.**

Install the antenna vertically and in such a way the remote control can reach it.

SPARK BLINKER WITH IN-BUILT INTERMITTENT CARD

code ACG7059

code ACG7042

code ACG5454

code ACG5452

KEY SELECTORS



Control for any type of automation.
Equipped with two microswitches with N.O. contacts of 15A 250V (Open/Close) and one switch with N.C. contact of 4A 250V (Stop).
The selector can be opened only with the operating key.
IP54

- EMBEDDED WITHOUT STOP dim.: 100x100x109 code ACG1010
- TO WALL WITHOUT STOP dim.: 100x100x42 code ACG1030

RADIO TRANSMITTER MOON

MOON 433



code ACG6081

MOON CLONE



code ACG6093

ASSEMBLY ACCESSORIES

COUPLE OF HALF BEARING OF REDUCTION



Utilized to mount JOLLY motors 20-22-22 Super on shafts of smaller diameter. In nylon.

- Dim. = Ø 42/48 code ACJ9030
- Dim. = Ø 42/60 code ACJ9040
- Dim. = Ø 48/60 code ACJ9050

COMPENSATION FLANGES



They are assembled on the sides of the spring-boxes with smaller diametre to allow assembly of JOLLY 22 and 22 Super.


In iron plate.

Dim. = Ø 220x8

code ACJ9060

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / INSTALACIÓN JOLLY

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | JOLLY 20 | JOLLY 22 | JOLLY 22 S | JOLLY 24 |
|---|----------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|
| Peso máx. de la puerta | kg | 220 | | 280 | |
| Superficie máx. de la puerta | m ² | 16 | | 24 | |
| Enrollamiento en el final de carrera | N°giri | 9,5 | 8,5 | | 7,5 |
| Par nominal de funcionamiento | Nm | 150 | 165 | 200 | 290 |
| Par máximo de trabajo | Nm | 110 | 120 | 165 | 200 |
| Fuerza máxima de elevación de la tierra | kg | 150 | 160 | 190 | 240 |
| Fuerza máxima de trabajo | kg | 110 | 110 | 150 | 165 |
| Vueltas de la polea de arrastre | rpm | 11 | 10 | | 9 |
| Ø polea de arrastre | mm | 200 | 220 | | 240 |
| Ø barra de arrastre | mm | 48 | 60 | | 76 |
| Alimentación y frecuencia CEE | | 230V ~ 50Hz / 120V ~ 60Hz | | | |
| Potencia del motor en carga | W | 620 / 450 | | 600 / 500 | |
| Absorción en carga | A | 2,78 / 4,1 | | 2,8 / 4,16 | |
| Condensador | μF | 20 / 60 | | 20 / 60 | |
| Ciclos de funcionamiento | N° | 7 - 20s/2s | | 14 - 20s/2s | |
| Manobras diarias sugeridas | N° | 20 | | 30 | |
| Servicio | | | 30% | | |
| Tiempo nominal de funcionamiento | s | 330 | | 630 | |
| Peso máximo | kg | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | | | -10 ÷ +70 | |
| Grado de protección | IP | | | 30 | |

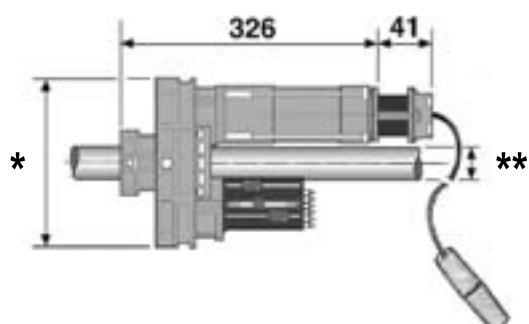

* JOLLY 20 Ø 200
 JOLLY 22 Ø 220
 JOLLY 22S Ø 220
 JOLLY 24 Ø 240

** JOLLY 20 ø 48
 JOLLY 22 ø 60
 JOLLY 22S ø 60
 JOLLY 24 ø 76

Medidas en mm

COMPONENTES QUE DEBEN SER INSTALADOS SEGÚN LA NORMA EN12453

| TIPO DE MANDO | UTILIZACIÓN DEL CIERRE | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|
| | Personas expertas (fuera del área pública*) | Personas expertas (área pública) | Uso ilimitado |
| con hombre presente | A | B | - |
| con impulsos a vista (ej. sensor) | C o E | C o E | C y D, o E |
| con impulsos fuera de vista (ej. telemóndo) | C o E | C y D, o E | C y D, o E |
| automático | C y D, o E | C y D, o E | C y D, o E |

* un ejemplo típico lo constituyen los cierres que no acceden a la vía pública.
 A: Pulsante de mando con hombre presente (es decir con acción sostenida), como el código ACG2012.
 B: Selector de llave con hombre presente, como el código ACG1010.
 C: Regulación de la fuerza del motor.
 D: Sensores para detectar obstáculos y / o otros dispositivos que limitan las fuerzas entre límites de las normas EN 12453 - Appendix A.
 E: Fotocélulas, es. código ACG8026 colocadas como indicado en la EN 12445 punto 7.3.2.2 por toda la altura de la puerta hasta un máximo de 2,5 m).

CONTROL DE LA PUERTA ENROLABLE

La norma europea EN 12604 "Cierres industriales, comerciales, para garajes y cancelas - Aspectos mecánicos - Requisitos y clases", en el punto 4.3. "Protección contra movimientos no intencionales y no controlados" especifica, entre otras cosas:


a - El sistema de equilibrado de la puerta enrollable debe mantenerla en equilibrio en cualquier posición o, en todo caso, el desequilibrio no ha de generar una fuerza estática superior a 150 N (15,3 kg) sobre el borde de cierre.

Para efectuar este control, desbloquee el operador.

b - En caso de rotura de un muelle, el desequilibrio de la puerta enrollable no debe superar los 200 N (20,4 kg), incluso cuando se desbloquea JOLLY para pasar al funcionamiento manual. Luego de ello, es obligatorio restablecer el correcto equilibrio de la puerta enrollable. Por este motivo, se aconseja repartir el peso de la puerta en un número adecuado de muelles ("libre interpretación").

ATENCIÓN: La Norma EN 12445 "Cerraduras industriales, comerciales, para garajes y rejas, seguridad en la utilización de cerraduras automáticas, métodos de prueba" en el punto 4.1.2 "seguridad contra el riesgo de levantamiento con mando sin hombre" requiere que la persiana no esté en condiciones de levantar mas de 20 kg. Para lograrlo RIB sugiere la utilización de una centralita regulada mediante fuerza eléctrica.


PARA UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO, UTILICE EXCLUSIVAMENTE ACCESORIOS RIB.

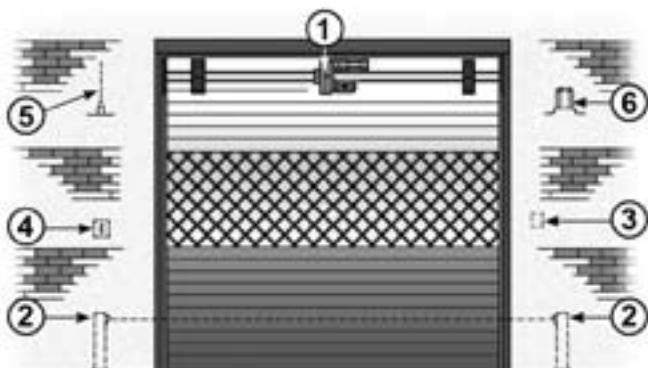

1 - Operador JOLLY
 2 - Fotocélulas externas
 3 - Selector con llave
 4 - Antena de radio
 5 - Intermitente
 6 - Botonera

CÓMO INSTALAR JOLLY CON ELECTROFRENO

IMPORTANTE: Antes de instalar JOLLY, controle que la puerta enrollable esté correctamente equilibrada con los dos muelles montados en la barra de arrastre. Verifíquelo manualmente, abriendo y cerrando la puerta enrollable.

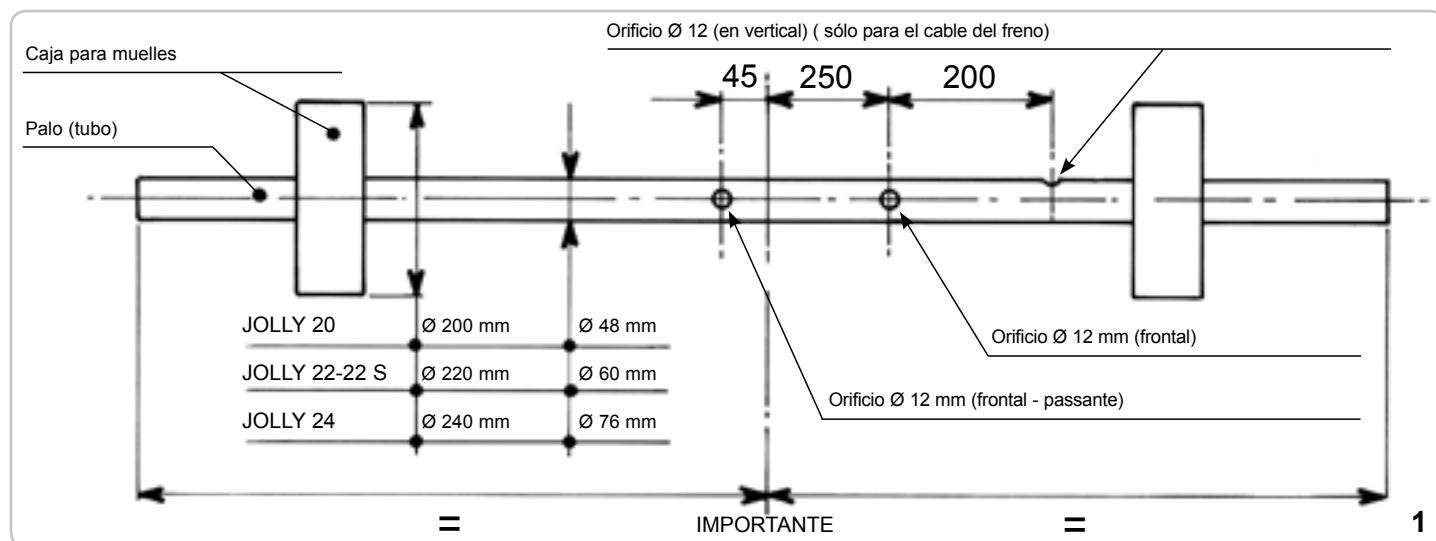

Una vez escogido JOLLY adecuado para el tamaño de la puerta, verifique el diámetro de las cajas de muelles y de la barra, que debe ser igual al del motor empleado.

Si son distintos, utilice los adaptadores necesarios:

ACJ9060 ADAPTADOR CAJA DE MUELLES Ø 220

ACJ9030 ADAPTADOR BARRA Ø 42/48

ACJ9040 ADAPTADOR BARRA Ø 42/60

ACJ9050 ADAPTADOR BARRA Ø 48/60

A - Taladre la barra como ilustra el esquema anterior (Fig. 1), abra el motor y móntelo de acuerdo con las instrucciones.

B - Desenrosque los dos tornillos (1) y abra la polea.


C - Desenrosque los tornillos (2) y desmonte la brida de retención en la barra.

D - Monte el Jolly en la barra, situando el motor encima y los finales de carrera debajo (ver Fig. 3). Fije JOLLY a la barra con la brida de retención y los tornillos (2) y (3).


E - Monte nuevamente la polea y apriete los dos tornillos (1).

F - En la última sección de la puerta enrollable, practique un orificio Ø 12 mm que permita fijarla a la polea del JOLLY con el tornillo correspondiente (4).

G - Inserte el cable eléctrico y el cable de desbloqueo en los orificios de la barra y efectúe el conexionado eléctrico (Fig. 8).

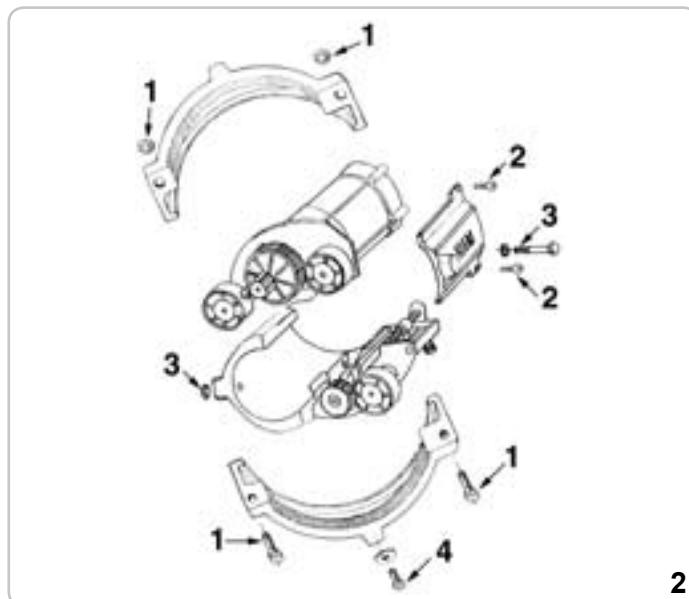


2

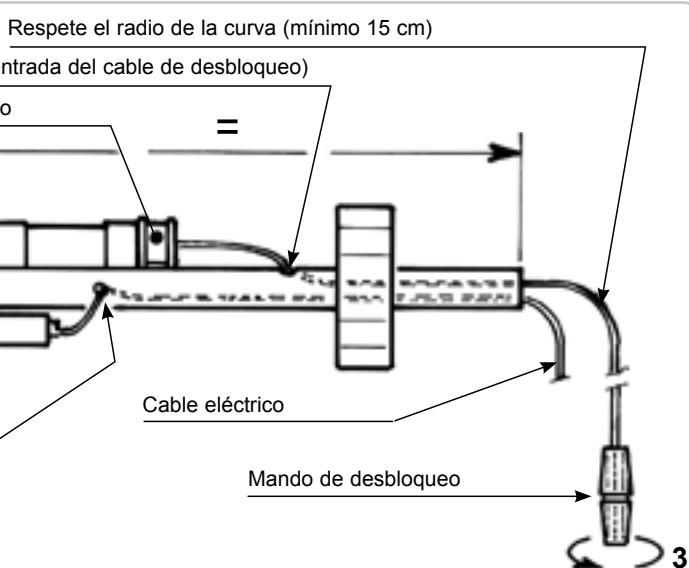

PUERTA ENROLLABLE CON BARRA DE LONGITUD SUPERIOR A 4 METROS

En este caso se aconseja montar 2 JOLLY sobre la misma barra en los extremos de la persiana. Es necesario eliminar los finales de carrera de uno de los dos JOLLY y conectar en paralelo los dos motores eléctricos.

IMPORTANTE: Antes de fijar las dos poleas ala chapa de la puerta (4), comprobar que los dos JOLLY giren en el mismo sentido.

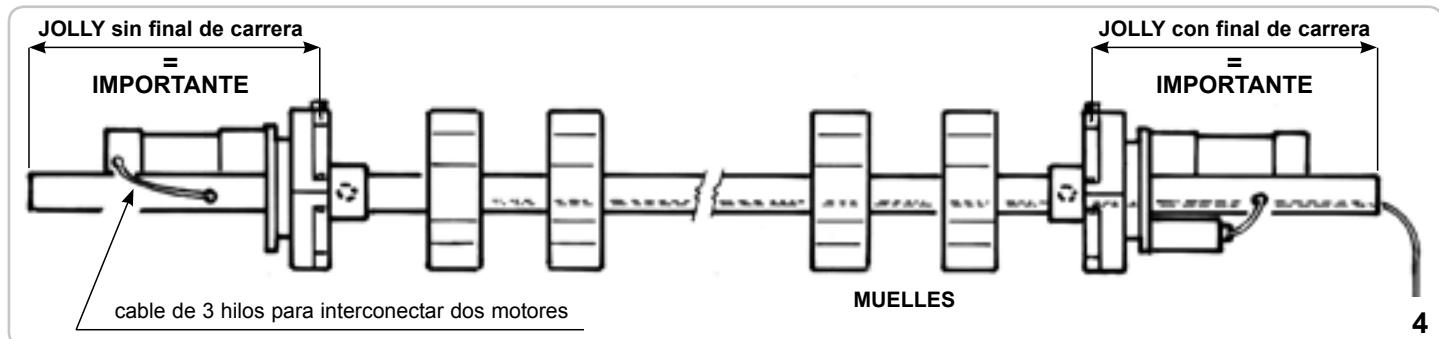

IMPORTANTE!

En caso de montaje con motor vuelto a la izquierda, todas las maniobras se invierten y el final de carrera F1 pasa a ser F2.

1 - Levas de final de carrera

2 - Tornillos de bloqueo de los finales de carrera


F1- Tornillo de regulación del final de carrera que detiene la subida

F2- Tornillo de regulación del fin de carrera que detiene la bajada

Para regular los finales de carrera, destornillar los tornillos azules 2 y enroscar o desenroscar las manijas F1 y F2.

Para mantener la posición deseada bloquear los tornillos 2 una vez terminada la regulación.

ATENCIÓN: Evite efectuar maniobras inútiles con el motor durante la regulación. Un número excesivo de maniobras seguidas puede provocar el disparo del sensor térmico incorporado.

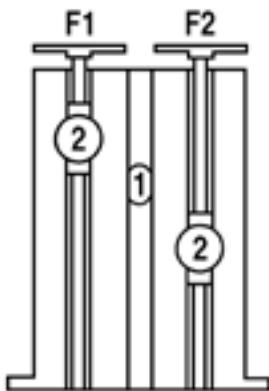

AJUSTE DEL FINAL DE CARRERA QUE DETIENE LA BAJADA




Tierra



Si la carrera es insuficiente,
enrosque F1



Tierra

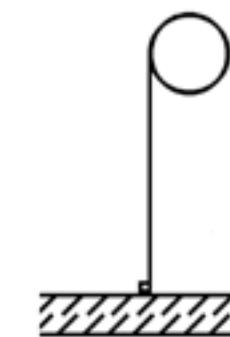

Tierra

Una vez obtenida la regulación correcta,
bloquee el tornillo 2 correspondiente

6

AJUSTE DEL FINAL DE CARRERA QUE DETIENE LA SUBIDA



Si la carrera es insuficiente,
desenrosque F2



Si la carrera es excesiva,
enrosque F2




Una vez obtenida la regulación correcta,
bloquee el tornillo 2 correspondiente

7

ESQUEMA DE CONEXIÓN: JOLLY + BOTONERA + SELECTOR

SELECTOR CON LLAVE

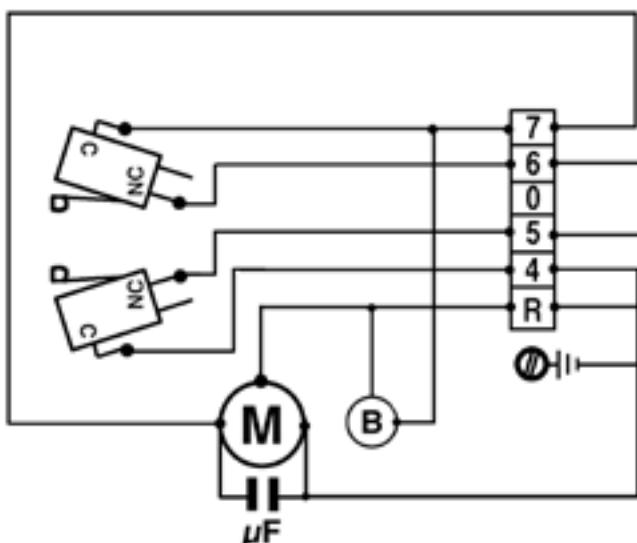

B = Electrofreno
G = Tierra

LN = Línea monofásica
M = Motor


U = Común
V/W = Inversores

En los pedidos de JOLLY con freno eléctrico, la conexión eléctrica del freno eléctrico al motor se efectúa en fábrica.

Para conectar JOLLY a una centralita de mando J-CRX, cód. ABJ7080 (230/50-60Hz) o cód. ABJ7079 (120/60Hz), consulte las instrucciones específicas de la centralita.

En el esquema se describe cómo conectar la botonera para efectuar la apertura y el cierre desde el interior del local, y el selector para el mando desde el exterior.

ENSAMBLADO DEL DESBLOQUEO DEL FRENO ELÉCTRICO

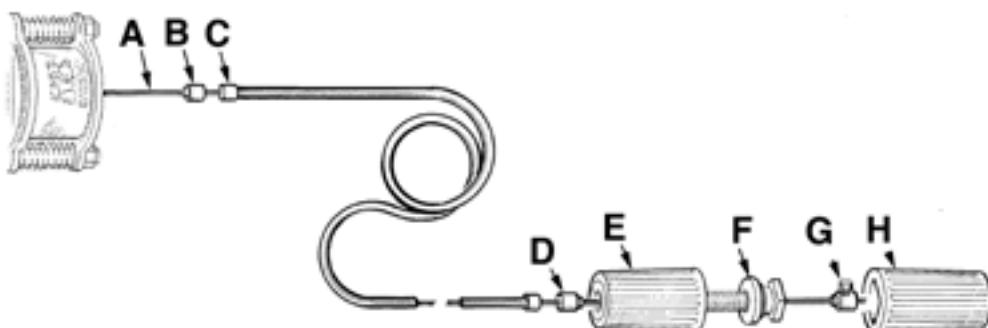

- 1º - Coloque el casquillo de guía (B) del cable de acero (A) como se ilustra.
 - 2º - Coloque la funda de protección (C) en el cable de acero (A).
 - 3º - Coloque el casquillo de guía (D) en el cable de acero (A) como se ilustra.
 - 4º - Inserte el componente (E) observando que el componente (F) esté completamente enroscado.
 - 5º - Empuje el casquillo con tornillo de tope (G) hasta que toque el componente (F) y apriete el tornillo hexagonal con una llave N° 7.
 - 6º - Encaje el componente (H) en el componente (F).
- Para efectuar el movimiento manual de la cancela en forma segura hay

IMPORTANTE: utilice botoneras y selectores con llave apropiados.

TELEMANDOS Y FOTOCÉLULAS:

- RIB puede suministrar centrales electrónicas con telemando, botonera y selector para controlar el motor a distancia
- Las centrales también admiten la conexión de fotocélulas de seguridad.

que controlar que:

- se provean manijas idóneas para la cancela;
- tales manijas no sean posicionadas en modo de crear puntos de peligro durante su uso;
- el esfuerzo manual para mover la cancela no debe sobrepasar los 225N para las puertas puestas en lugares privados y los 390N para las puertas puestas en lugares comerciales e industriales (valores indicados en el punto 5.3.5 de la norma EN 12453).

CUIDADO: la activación del desbloqueo puede provocar un movimiento incontrolable de la cancela en el caso de que ésta no esté correctamente equilibrada.

MANTENIMIENTO

Debe ser realizado exclusivamente por personal especializado y con el motor desconectado de la alimentación eléctrica.

Se aconseja controlar cada dos años que los tornillos de la polea y el tornillo de fijación a la barra estén bien apretados.

Controle el equilibrio de los muelles y lubrique la guía con grasa de silicona.

OPCIONALES

- Para las conexiones y datos técnicos de los accesorios, consultar los manuales respectivos.

CUADROS ELECTRÓNICOS

TABLA DE CUADRO ELECTRÓNICO MINI

MINI - cód. ABQM090

Gestión 1 motor
Funcionamiento con hombre presente (ABRIR - CERRAR)


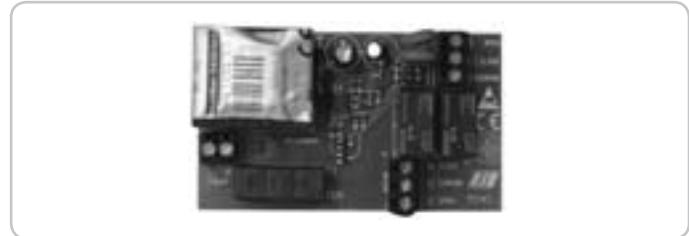


TABLA DE CUADRO ELECTRÓNICO J-CRX

J-CRX 120/60Hz - cód. ABJ7079
J-CRX 230/50-60Hz - cód. ABJ7080

Funcionamiento por tiempo
Cierre automático
Gestión 1 motor
Funcionamiento paso a paso o automático
Exclusión cierre automático total
Modelo con receptor incorporado CRX
Autotest del microprocesador en entradas seguridades en conformidad a la EN12453 (punto 5.1.1.6, párrafos "e" y "f")
Destellador con tarjeta o luz de cortesía con el temporizador (2 minutos)
Regulación fuerza con trimmer
Led para demostrar el estado del tablero
Administración fotocélulas
Administración costas
Autotest costas de seguridad como requerido por la norma EN12453

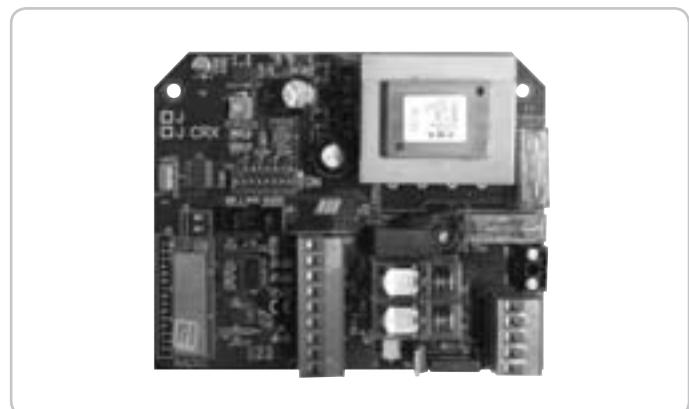

| ACCESORIOS ACOPLAMIENTABLES A LOS PANELES ELÉCTRICOS | MINI | J-CRX |
|--|------|-------|
| Botonera FLAT | ✓ | ✓ |
| Botonera de Pared con desbloqueo electrofreno | ✓ | ✓ |
| Selector BLOCK | | ✓ |
| Selector de Pared/de empotrar | ✓ | ✓ |
| Selector de Pared/de empotrar c/stop | | ✓ |
| Caja fuerte STONE y FLAT para Botonera c/desbloqueo | ✓ | ✓ |
| Telemando MOON 433MHz | | ✓ |
| Antena 433MHz | | ✓ |
| Fotocélula FIT SLYM | | ✓ |
| Destellador SPARK | ✓ | ✓ |

ACCESORIOS DE MANDO Y SEGURIDAD

ELECTROFRENO



Es utilizado en todas las versiones de JOLLY como seguro cuando las puertas tienen los muelles desgastados.

Lo alimenta un motor y está dotado de cable, funda y pomo de desbloqueo para cuando falta la corriente. cód. ACJ9015

CAJA FUERTE STONE



Contenedor de seguridad para impedir el acceso a los dispositivos de mando. Se suministra de serie completa con pulsador de báscula (abre - cierra) y desbloqueo freno eléctrico en las versiones.

De aluminio fundido a presión - IP54.

cód. ACJ9078

CAJA FUERTE FLAT

Contenedor de seguridad para impedir el acceso a los dispositivos de mando. Se suministra de serie completa con pulsador de báscula (abre - cierra) y desbloqueo freno eléctrico.

De aluminio fundido a presión - IP54.

cód. ACJ9071

FIT SLIM**FOTOCÉLULAS PARA PARED**

cód. ACG8032

PAR DE COLUMNAS PARA FIT SLIM

cód. ACG8065

Las photocélulas FIT SLIM tienen una función de sincronización en corriente alterna y portada de 20 metros. Pueden ser aplicadas más parejas de photocélulas cercanas gracias al circuito de sincronización.

Añadir el **TRANSMISOR TX SLIM SYNCRO** cód. ACG8029 para sincronizar hasta 4 parejas de photocélulas.

BOTONERA DE PARED FLAT**ABRIR/CERRAR**

Mando para todo tipo de automatismo.

Dotada de dos microinterruptores con contactos de 15A 250V.

Dim.: 59,5x82,5x29

cód. ACG2012

SELECTORES CON LLAVE

Mando para todo tipo de automatismo.

Dotado de dos microinterruptores con contactos N.A. de 15 A 250 V (abrir/cerrar) e interruptor con contacto N.C. de 4 A 250 V (parar).

Para accionar el selector es imprescindible disponer de la llave de seguridad. IP54.

- **DE EMPOTRAR SIN PARADA** dim.: 100x100x109

cód. ACG1010

- **DE PARED SIN PARADA** dim.: 100x100x42

cód. ACG1030

SPARK

Para obtener las mejores prestaciones de los citados aparatos, es necesario instalar una antena sintonizada con la frecuencia del radio receptor. **Importante: Controlar con atención que el hilo central del cable no esté en contacto con la protección de cobre externa. Esto impediría el funcionamiento de la antena.**

Instale la antena verticalmente y de tal manera el telemando a distancia puede alcanzarla.

INTERMITENTE SPARK con tarjeta intermitente incorporada

cód. ACG7059

SOPORTE LATERAL

cód. ACG7042

ANTENA SPARK 91

cód. ACG5454

ANTENA SPARK 433

cód. ACG5452

TELEMANDO MOON**MOON 433**

cód. ACG6081

MOON CLONE

cód. ACG6082



cód. ACG6093

ACCESORIOS PARA EL ENSAMBLAJE**PAR DE SEGMENTOS**

Se emplean para adaptar el JOLLY 20-22-22 Super a barras de diámetro inferior. De nailon.

- Dim. = Ø 42/48

cód. ACJ9030

- Dim. = Ø 42/60

cód. ACJ9040

- Dim. = Ø 48/60

cód. ACJ9050

BRIDAS DE COMPENSACIÓN

Se aplican a los lados de las cajas de muelles de diámetro reducido para permitir el montaje del JOLLY 22-22 Super.

En chapa de hierro.

Dim. = Ø 220x8

cód. ACJ9060



R.I.B. S.r.l.
25014 Castenedolo - Brescia - Italy
Via Matteotti, 162
Telefono ++39.030.2135811
Fax ++39.030.21358279 - 21358278
<http://www.ribind.it> - email: ribind@ribind.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI QUALITÀ CERTIFICATO
DA DNV
COMPANY WITH QUALITY
SYSTEM CERTIFIED
BY DNV

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ - DECLARATION OF COMPLIANCE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità gli operatori serie JOLLY sono conformi alle seguenti norme e Direttive:

Le fabricant certifie en engageant sa seule responsabilité que les produits de la série JOLLY sont conformes aux Normes et Directives ci-dessous:

We declare, on our own responsibility, that operating devices of the series JOLLY comply with the following standards and Directives:

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que los operadores serie JOLLY son conformes a las siguientes normas y Directrices:

| | | | | | |
|---------------|------|--------------|------|--------------|------|
| EN 55014-1 | 2000 | EN 61000-3-2 | 2000 | EN 61000-6-3 | 2001 |
| EN 55014-2 | 1997 | EN 61000-3-3 | 1995 | EN 61000-6-4 | 2001 |
| EN 60335-1 | 2002 | EN 61000-6-1 | 2001 | | |
| EN 60335-2-97 | 2008 | EN 61000-6-2 | 1999 | | |

Inoltre permette un'installazione a Norme - Permit, en plus, une installation selon les normes suivants

You can also install according to the following rules - Además, permite una instalación según las normas:

| | | | | | |
|---------|------|----------|------|------------|------|
| EN12453 | 2000 | EN 12445 | 2002 | EN 13241-1 | 2003 |
|---------|------|----------|------|------------|------|

Come richiesto dalle seguenti Direttive - Comme demandé par les suivantes Directives

As requested by the following Directives - Según lo requerido por las siguientes Directrices:

| | | |
|------------|-------------|----------|
| 93/68/EEC | 2004/108/CE | 92/31/EC |
| 2006/95/CE | | |

Il presente prodotto non può funzionare in modo indipendente ed è destinato ad essere incorporato in un impianto costituito da ulteriori elementi. Rientra perciò nell'Art. 6 paragrafo 2 della **Direttiva 2006/42/CE (Macchine)** e successive modifiche, per cui segnaliamo il divieto di messa in servizio prima che l'impianto sia stato dichiarato conforme alle disposizioni della Direttiva

Le présent dispositif ne peut fonctionner de manière indépendante, étant prévu pour être intégré à une installation constituée d'autres éléments. Aussi rentre-t-il dans le champ d'application de l'art. 6, paragraphe 2 de la **Directive machines 2006/42/CEE** et de ses modifications successives. Sa mise en service est interdite avant que l'installation ait été déclarée conforme aux dispositions prévues par la Directive

This product can not work alone and was designed to be fitted into a system made up of various other elements. Hence, it falls within Article 6, Paragraph 2 of the **EC-Directive 2006/42 (Machines)** and following modifications, to which respect we point out the ban on its putting into service before being found compliant with what is provided by the Directive

El presente producto no puede funcionar de manera independiente y está destinado a ser incorporado en un equipo constituido por ulteriores elementos. Entra por lo tanto en el Art. 6 párrafo 2 de la **Directiva 2006/42/CEE (Máquinas)** y sucesivas modificaciones, por lo que señalamos la prohibición de puesta en servicio antes de que el equipo haya sido declarado conforme con las disposiciones de la Directiva.

Legal Representative

(Rasconi Antonio)

REGISTRO DI MANUTENZIONE - DOSSIER D'ENTRETIEN MAINTENANCE LOG - REGISTRO DE MANTENIMIENTO

Il presente registro di manutenzione contiene i riferimenti tecnici e le registrazioni delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e modifica svolte, e dovrà essere reso disponibile per eventuali ispezioni da parte di organismi autorizzati.

This maintenance log contains the technical references and records of installation works, maintenance, repairs and modifications, and must be made available for inspection purposes to authorised bodies.

Ce dossier d'entretien contient les références techniques et les enregistrements des opérations d'installation, d'entretien, de réparation et de modification effectuées, et devra être rendu disponible pour les inspections éventuelles de part d'organismes autorisés.

El presente registro de mantenimiento contiene las referencias técnicas y la indicación de las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y modificación realizadas, y deberá conservarse para posibles inspecciones por parte de organismos autorizados.

**ASSISTENZA TECNICA
SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE
TECHNICAL ASSISTANCE
ASISTENCIA TÉCNICA**

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

CLIENTE
CLIENT
CUSTOMER
CLIENTE

NOME, INDIRIZZO, TELEFONO - NOM, ADRESSE, TÉLÉPHONE - NAME, ADDRESS, TELEPHONE NUMBER - NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO

MATERIALE INSTALLATO
MATERIEL INSTALLEE
INSTALLATION MATERIAL
MATERIAL INSTALADO

NOTES


NOTES

**Scrivete problemi e
suggerimenti a
Quality@ribind.it**

Pour problèmes
et suggestions
contactez-nous à
Quality@ribind.it

**For problems
and suggestions
Contact us at
Quality@ribind.it**

Para problemas
y sugerencias
contáctenos
Quality@ribind.it

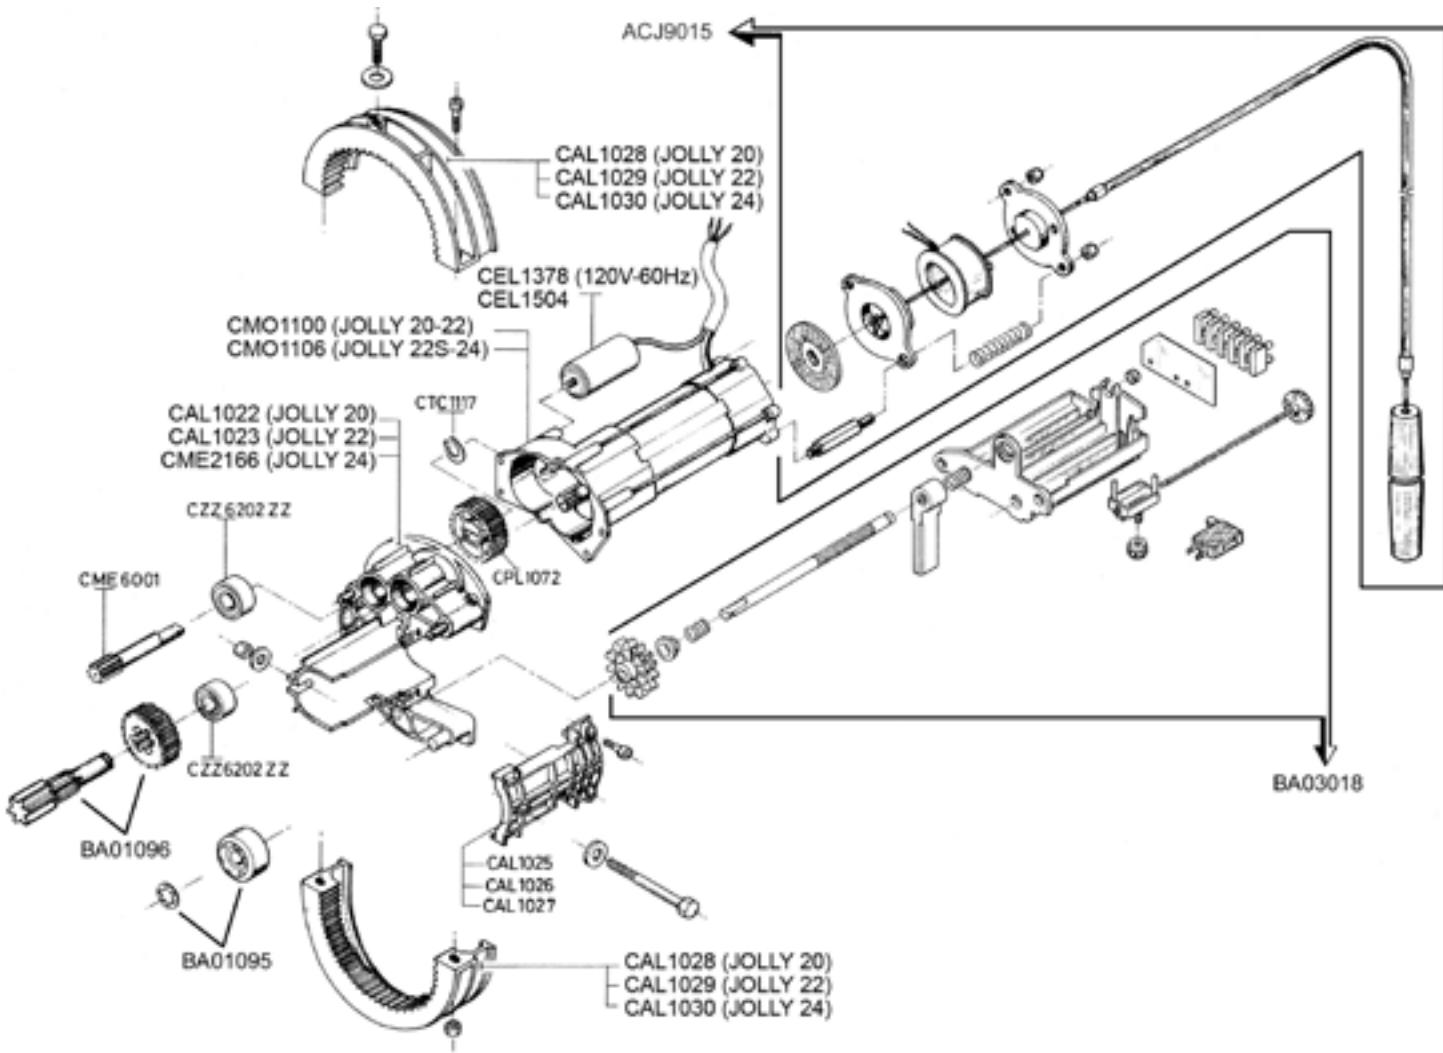

MADE IN ITALY

Questo prodotto è stato completamente progettato e costruito in Italia · Ce produit a été complètement développé et fabriqué en Italie
 This product has been completely developed and built in Italy · Articulo totalmente proyectado y producido en Italia

| Codice | Denominazione Particolare | Codice | Denominazione Particolare | Codice | Denominazione Particolare |
|---------|--------------------------------|---------|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| ACJ9015 | Elettrofreno 230/50-60Hz | CAL1027 | Cavallotto 24 | CMO1100 | Mot. JOLLY 20-22 230/50 1P |
| BA01095 | Rulli puleggia JOLLY (4 serie) | CAL1028 | Puleggia tipo 20 | CMO1106 | Mot. JOLLY 22S-24 230/50 1P |
| BA01096 | Ingranag. Z39 JOLLY + pignone | CAL1029 | Puleggia tipo 22 | CPL1072 | Ingr. Z=40 |
| BA03018 | Finecorsa JOLLY | CAL1030 | Puleggia tipo 24 | CTC1117 | Seeger E15 |
| CAL1022 | Supp. centr. tipo 20 c/perni | CEL1504 | Condensatore 20µF 450V | CZZ6202ZZ | Cusc. 62022 15x35x11 |
| CAL1023 | Supp. centr. tipo 22 c/perni | CEL1378 | Condensatore 60µF | | |
| CAL1025 | Cavallotto 20 | CME2166 | Supp. centr. tipo 24 c/perni | | |
| CAL1026 | Cavallotto 22 - 22S | CME6001 | Pignone piccolo Z=10 | | |

COMPANY
 WITH QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/2000=



® 25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY
 Via Matteotti, 162
 Telefono +39.030.2135811
 Telefax +39.030.21358279
<http://www.ribind.it> - e-mail: ribind@ribind.it

